


# HC

HIDROCONTROL

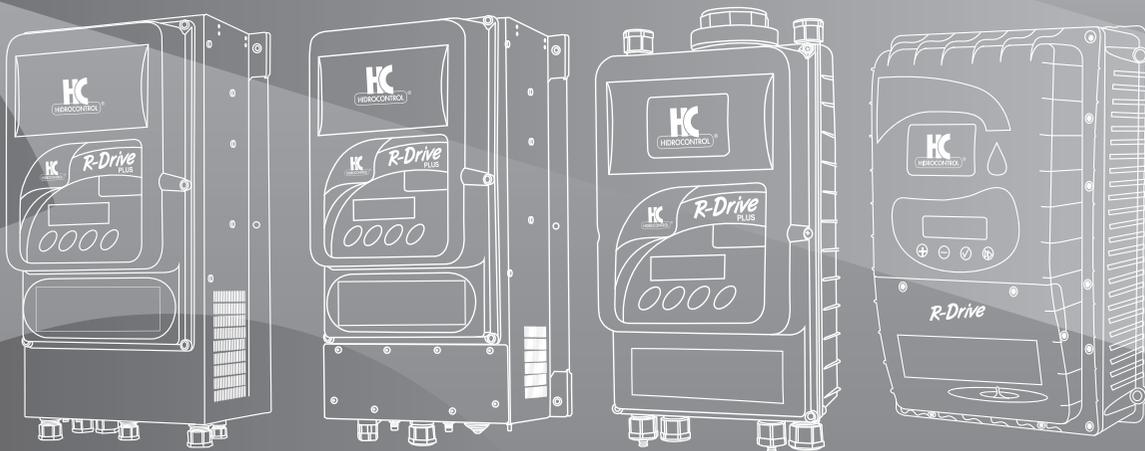

## SERIE R-DRIVE

RDRIVEPWMM12/230, RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230,  
RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230

VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS  
DE PRESIÓN CONSTANTE EN LA RED DE UNA O  
DOS MOTOBOMBAS



# R-Drive

## CONTENIDO

<b>ES</b>	<b>EN</b>	
<b>ADVERTENCIA</b>	<b>WARNING</b>	<b>5</b>
<b>GUÍA DEL COMPRADOR</b>	<b>GUIDE TO PURCHASE</b>	<b>6</b>
1. Selección de bombas:	1. How to choose pump:	6
2. Adaptador para conexiones de gran distancia (ACL):	2. Long Connection Adapter (LCA):	6
3. Filtro EMI:	3. EMC filter:	6
4. MULTI-RIEGO-RD	4. MULTI-RIEGO-RD	7
<b>SUMINISTRO Y CONTENIDO</b>	<b>PACKAGE CONTENTS</b>	<b>7</b>
<b>GUÍA RÁPIDA PARA ARRANQUE</b>	<b>START UP PROCEDURE</b>	<b>7</b>
Instalación hidráulica	Hydraulic Installation	7
Instalación eléctrica	Electrical Installation	8
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA R-DRIVE</b>	<b>SCREEN DESCRIPTION OF R-DRIVE</b>	<b>8</b>
<b>R-DRIVE (1 BOMBA - SINGLE PUMP)</b>		<b>9</b>
<b>R-DRIVE (MULTI BOMBEO - MULTI PUMPS)</b>		<b>11</b>
<b>GENERALIDADES</b>	<b>GENERAL REMARKS</b>	<b>14</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	<b>14</b>
<b>CONDICIONES DE USO</b>	<b>USAGE CONDITION</b>	<b>15</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVETT</b>	<b>TECHNICAL FEATURES R-DRIVETT ADVANCED</b>	<b>15</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVEMT</b>	<b>TECHNICAL FEATURES R-DRIVEMT ADVANCED</b>	<b>16</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVEMM</b>	<b>TECHNICAL FEATURES R-DRIVEMM ADVANCED</b>	<b>17</b>
<b>PROTECCIONES</b>	<b>PROTECTIONS</b>	<b>18</b>
<b>FUNCIONAMIENTO Y USO</b>	<b>FUNCTIONING AND USE</b>	<b>18</b>
Conexión Eléctrica	Electrical Connection	19
<b>R-DRIVEMM/MT</b>	<b>R-DRIVEMM/MT ADVANCED</b>	<b>21</b>
<b>CONFIGURACIÓN DEL SWITCH FLOTADOR</b>	<b>CONFIGURATIOIN FOR A DY RUNNING FLOATSWITCH</b>	<b>22</b>
<b>CONFIGURACIÓN RELÉ</b>	<b>RELAY CONFIGURATION</b>	<b>23</b>
<b>CONFIGURACIÓN MODO BOOSTER (BOMBA ON/OFF)</b>	<b>CONFIGURATION BOOSTER MODE (ON/OFF PUMP)</b>	<b>23</b>
<b>BOOSTER OPERACIÓN</b>	<b>BOOSTER OPERATION</b>	<b>23</b>

# CONTENIDO

<b>ES</b>	<b>EN</b>	
EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA EL MOTOR BOOSTER (BOMBA ON/OFF / VERS. MM/MT)	CONNECTION EXAMPLE FOR MODE BOOSTER (PUMP ON/OFF - MM/MT VERSION)	24
CONFIGURACIÓN MULTIBOMBA	MULTIPUMP CONFIGURATION	25
EJEMPLO DE CONEXIÓN CON CABLE (RDPW/A MM/MT)	CONNECTION EXAMPLE WITH CABLE (RDPW/A MM/MT)	25
EJEMPLO DE CONEXIÓN UTILIZANDO 18-19-20 DE J7	CONNECTION EXAMPLE USE INPUT 18-19-20 ON J7	25
TARJETA DE EXPANSIÓN DE VARIADORES	INTEGRATED EXPANSION BOARD	26
DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES TARJETA DE EXPANSIÓN	DESCRIPTION ON CONNECTIONS OF EXPANSION BOARD	27
CONEXIÓN HIDRÁULICA	HYDRAULIC CONNECTION	28
DIAGRAMA TÍPICO DE UNA BOMBA DE SUPERFICIE CON UN VARIADOR R-DRIVE ENFRIADO POR AIRE	HEREAFTER A TYPICAL SYSTEM DIAGRAM WITH SURFACE PUMP SUCTION HEAD.	30
MENÚ DE MANTENIMIENTO	MAINTENANCE MENU	31
SOLUCIÓN PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO	TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE	32
MENÚ EXTENDIDO	EXTENDED MENU	37
PÓLIZA DE GARANTÍA		48

# SERIE R-DRIVE

ES

## ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones personales y pérdidas materiales.



Riesgo de lesiones por descargas eléctricas.



Riesgo de daños a la propiedad o el medio ambiente.



Antes de instalar y de usar el producto lea este libro en todas sus partes. La instalación y mantenimiento deben ser realizados por personal calificado de acuerdo con la normativa vigente. HIDROCONTROL no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido del Variador R-DRIVE o por una mala instalación y mantenimiento de instalaciones. El uso de refacciones no originales, manipulación o uso indebido, anulará la garantía.



El variador R-DRIVE debe ser instalado de acuerdo con el apartado “funcionamiento y utilización” En instalación del Variador R-DRIVE enfriado por agua, la red hidráulica debe estar diseñada para evitar una presión excesiva debido a los golpes de ariete. Los dispositivos instalados para proteger contra el exceso de presión, deben estar bien cuidados. El R-DRIVE es un dispositivo eléctrico, si su estructura mecánica es dañada por la presión excesiva, las fugas de agua pueden ser perjudiciales para los contactos eléctricos con el agua en circulación.



El Variador R-DRIVE está marcado con la CE, pero en el caso de una incorrecta instalación puede causar interferencias electromagnéticas. Comprobar el correcto funcionamiento de otros dispositivos con el Variador R-DRIVE sobre su marcha. El mal funcionamiento del equipo puede ser perjudicial para las personas y los bienes. En el caso de interferencia electromagnética, Antes de cada procedimiento, asegúrese de que el Variador R-DRIVE está desconectado de la fuente de alimentación. No llevar a cabo ninguna maniobra con el Variador R-DRIVE encendido. La puesta en marcha del Variador R-DRIVE debe ser realizado por personal calificado. El variador R-DRIVE debe estar protegido por un interruptor térmico y conectado a un sistema con toma de tierra.

EN

## WARNING

### DANGER

Risk of personal injury and property if not complied with the requirements

### ELECTRIC SHOCK

Risk of electrical shock if not complied with the requirements.

### WARNING

Risk of damage to property or the environment if not complied with the requirements.

### WARNING

Before installing and using the product read this book in all its parts. Installation and maintenance must be performed by qualified personnel in accordance with current regulations. HIDROCONTROL will not be held responsible for any damage caused by improper or prohibited use and is not responsible for any damages caused by a not correct installation or maintenance. The use of non-original spare parts, tempering or improper use, make the product warranty null.

### WARNING

R-DRIVE must be installed as described in the paragraph “Functioning and use” You must project correctly the hydraulic connection of R-DRIVE to avoid pressure shocks. The shock absorber, installed to avoid pressure shocks, must be keep under a correct maintenance. R-DRIVE is an electric device, if the case will be damage by pressure shocks a possible water infiltration could be dangerous due to the contact between electric components and the water flow.

### DANGER

R-DRIVE is CE labelled but in the case of wrong installation can cause electromagnetic interference. Verify the correct operation of other electronic devices with R-DRIVE on and running. Malfunction of equipment can be harmful to people and property. In the case of electromagnetic interference contact technical support and stop the plant. Before any intervention ensure that the R-DRIVE is disconnected from the electricity supply Do not attempt operations with the HC open The connection of the R-DRIVE to the electric panel must be carried out by qualified personnel in accordance with current norms R-DRIVE must be protected by a thermal switch. R-DRIVE must be connected to an efficient earthing system

ES

## GUÍA DEL COMPRADOR

Gracias por haber elegido nuestros variadores de velocidad R-DRIVE. Tome en cuenta la siguiente información para utilizar e instalar el variador R-DRIVE y los accesorios disponibles.

### 1. Selección de bombas:

Con el fin de aprovechar adecuadamente el funcionamiento del variador R-DRIVE debe tener cuidado en la elección de la bomba. Un Variador R-DRIVE por su propia naturaleza acciona la bomba a diferentes frecuencias con diferentes flujo de demanda y es por eso que tienen un ahorro e incrementa la vida útil de la bomba. Para obtener el mejor Comportamiento, debe elegir la correcta curva y características de la bomba (ver fig.1) , por lo general una bomba multietapas, permite al Variador R-DRIVE trabajar la bomba con una frecuencia variable. La carga y caudal de la bomba debe ser adecuadas a las necesidades del sistema.

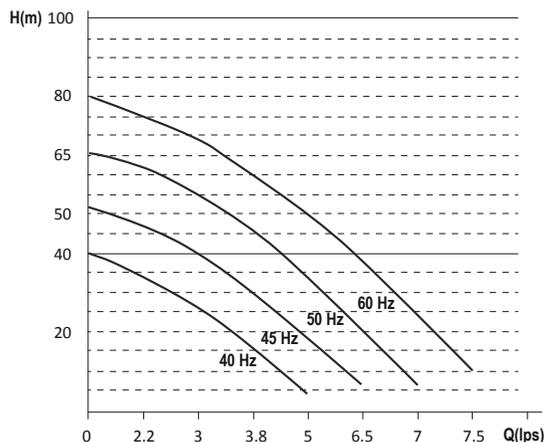


Figura 1

### 2. Adaptador para conexiones de gran distancia (ACL):

El cable de conexión entre el Variador R-DRIVE y una bomba, puede crear un efecto capacitivo que influye en el correcto funcionamiento entre el Variador R-DRIVE y la bomba. Para cancelar el ruido creado por el cable, HIDROCONTROL proporciona un adaptador para la conexión de gran longitud  $L > 15m$ , hasta 80 metros. Este accesorio se utiliza generalmente en aplicaciones con bombas sumergibles.

### 3. Filtro EMI:

Los Variadores R-DRIVE están certificados con la EMI para uso doméstico en el hogar.

Cuando se instala en un ambiente especialmente sensible a las interferencias electromagnéticas, HIDROCONTROL tiene a su disposición filtros EMI los cuales se deben instalar entre el suministro y el Variador R-DRIVE con el fin de eliminar cualquier interferencia.

EN

## GUIDE TO PURCHASE

Thanks to have bought R-DRIVE! We would like to notice some useful information to correctly use and install R-DRIVE and the available accessories.

### 1. How to choose pump:

to take advantage of performance of R-DRIVE it is essential to choose the correct pump. The inverter pilots the pump on several frequencies depending on the variation of flow. This is why it is possible to save energy and to increase life time of the pump. For having correct behaviours it is essential to choose a pump with slope characteristic curve (see fig.1), usually multi-impeller pumps; this kind of pump permits the R-DRIVE to pilot pump at variable speed. The head and capacity of the pump must be correct for request of the plant.

### 2. Long Connection Adapter (LCA):

The connection cable creates, between R-DRIVE and pump, a capacitive effect. For removing the disturbance HIDROCONTROL produces an adapter for long connection  $L > 15m$  (50 feet), up to 80 m (260 feet) of cable. This device is normally used with submersible pumps in well applications.

### 3. EMC filter:

HIDROCONTROL inverters have domestic use EMC approval.

If inverter is installed in environments particularly sensitive to electromagnetic interference HIDROCONTROL makes available additional EMI filters, to be installed between the supply and inverter, so as to eliminate.

ES

#### 4. MULTI-RIEGO-RD:

Un sistema de riego necesita establecer diferentes presiones de trabajo, debido a los diferentes tipos de riego que se requieren manejar en distintas zonas de riego. Esto implica el diseño de un sistema de presión unico que asegure un adecuado suministro de agua en el punto de presión más alto. Esta clase de sistemas no son eficientes desde el punto de vista energético. HIDROCONTROL ofrece un controlador de presión que junto con el Variador R-DRIVE se interconectan con la mayoría de los sistemas de riego. Para ello, solo debe conectar las válvulas solenoide individuales, así como la unidad de agua hasta la terminal MULTI-RIEGO-RDRIVE. Gracias al MULTI-RIEGO-RDRIVE y la tecnología del Variador R-DRIVE se produce un sistema de presurización que suministra la correcta presión con un consumo de energía adecuado, al caudal requerido.

### SUMINISTRO Y CONTENIDO




El Variador R-DRIVE cuenta con los cables para la conexión de la bomba y la alimentación del voltaje. En la versión MT también se suministra el cable de comunicación para conectarse con otros variadores R-DRIVE. El modelo de Variador R-DRIVEPA, refrigerado por aire, se suministra con el transductor de presión con un cable de 1.5 metros.

### GUÍA RÁPIDA PARA ARRANQUE

El Variador R-DRIVE cuenta con los cables para la conexión de la bomba y la alimentación del voltaje. En la versión MT también se suministra el cable de comunicación para conectarse con otros variadores R-DRIVE. El modelo de Variador R-DRIVEPA, refrigerado por aire, se suministra con el transductor de presión con un cable de 1.5 metros.

#### Instalación hidráulica

Diagrama a modo de ejemplo, para obtener más detalles e instrucciones, consulte la sección "Uso y Funcionamiento"

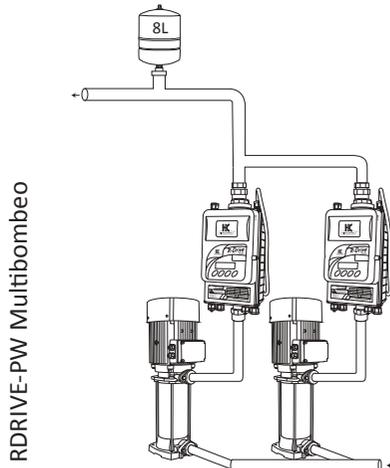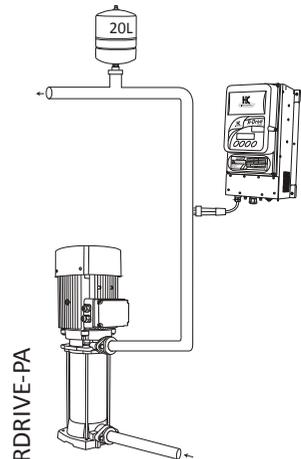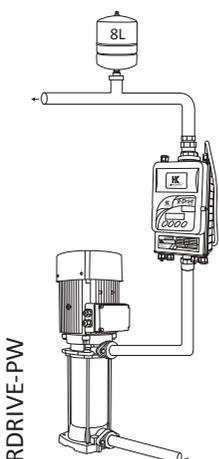

EN

#### 4. MULTI-RIEGO-RD:

An irrigation system needs different pressure settings according to the type of irrigation required for managing different type of irrigation sector. This implies that a unique water pressurization unit must be designed to ensure an adequate supply to support the highest pressure. This kind of system DOES NOT optimize an energy savings policy. HIDROCONTROL gives you a pressurization unit with a variable speed driver that can be connected to the most diffuse programmable irrigation units. Each electro valve must be connected to MULTI-RIEGO-RD and Irrigation unit. When a solenoid valve closes the contact the speed driver controller set the pressure desired. Thanks to MULTI-RIEGO-RD and to our inverter technology you can have a pressurization unit that supplies the correct pressure with an energy use, adequate to the amount of water requested.

### PACKAGE CONTENTS

R-DRIVE is supplied cabled. In the advanced version is also supplied the communication cable to create groups. The R-DRIVE model, air-cooled, is supplied the pressure transducer wired with a cable of 4.92ft.

### START UP PROCEDURE

R-DRIVE is supplied cabled. In the advanced version is also supplied the communication cable to create groups. The R-DRIVE model, air-cooled, is supplied the pressure transducer wired with a cable of 4.92ft.

#### Hydraulic Installation


Hereafter a scheme, as example, for more details and warnings see the section "Functioning and Use"

**ES**

NOTA: Los modelos RDRIVEPMM10/230, RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPATT15/230, RDRIVEPATT18/230 y RDRIVEPATT25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

### Instalación eléctrica

Diagrama a modo de ejemplo, para obtener más detalles e instrucciones, consulte la sección "Uso y Funcionamiento"

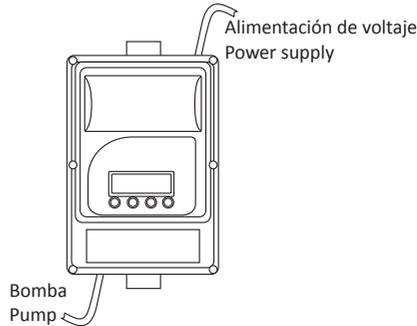


**EN**

NOTE: the models RDRIVEPMM10/230, RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPATT15/230, RDRIVEPATT18/230 y RDRIVEPATT25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.


### Electrical Installation

Hereafter a scheme, as example, for more details and warnings see the section "Functioning and Use"

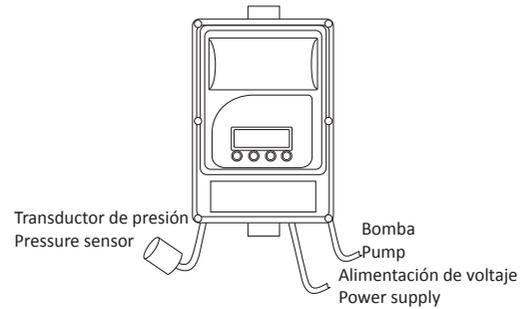

## DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA R-DRIVE

## SCREEN DESCRIPTION OF R-DRIVE

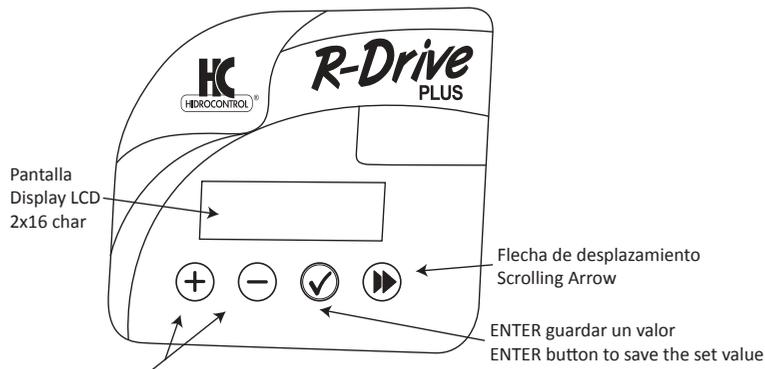

Uso del teclado: + y - aumenta o disminuye el valor a establecer.  
Keyboard use: Keys + and - increase or decrease the set values

BOTON PULSADO PRESS KEY	<b>ES</b> EFECTO	<b>EN</b> OBTAINED EFFECT
+	Aumenta	Increase
+ →	Aumenta Rápidamente	Fast increase
+ ENTER	Aumenta muy rápidamente	Very fast increase
-	Disminuye	Decrease
- →	Disminuye Rápidamente	Fast decrease
- ENTER	Disminuye muy rápidamente	Very fast decrease
ENTER (2segundos/seconds)	Se guarda un valor en memoria (sólo si ha introducido la contraseña)	Save in memory (only with password entered)
→	Muestra el siguiente parámetro	Show next parameter
ENTER →	Muestra el parámetro anterior	Show previous parameter
+ -	Salida rápida en el menú	Fast exit from the menu
<b>En la pantalla principal – BY the main display</b>		
→	Visualiza el estado del Variador R-DRIVE (modo Multi-bombeo)	Displays the parameters of each drive (mode multipump)
+ (5segundos/seconds)	Va al menú de mantenimiento	Go to maintenance menu
→ ENTER	Para pasar al menú extendido	Go to extended menu
ENTER	Visualiza pico de corriente, la corriente y potencia absorbida por la bomba	Displays pick current, current and Power absorbed by the pump
- (3segundos/seconds)	ON/OFF Bomba	ON/OFF Pumps

# R-DRIVE (1 BOMBA - SINGLE PUMP)

ES

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Al energizar el Variador R-DRIVE después de 2 segundos mostrará la siguiente pantalla.

EN

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Power the R-DRIVE and in 2 seconds it will be displayed.

HCW/TT 19/09/09  
\*\*By MAC3 SpA\*\*

Pulse el botón + para iniciar la instalación rápida. Pulse el botón ENTER si la configuración rápida ya se ha realizado.

Press + to start the procedure of installation. Press ENTER to start the system without doing installation.

Instalación (+)  
Inicio (Enter)  
Eligir + o -  
Guardar con ENTER

Installation (+)  
Start (Enter)  
Choose with + & -  
Save with ENTER

### Idioma

- a. Con los botones + o – se modifica el lenguaje.
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...” .

### Displayed Language

- a. Press + or – to change the language.
- b. Pressing ENTER, the value is saved in memory. Keep pressed ENTER till it will be displayed “Done.....”

Idioma  
Español

Language  
English

### Potencia del motor

- a. Con los botones + o – establezca el valor de potencia de acuerdo a la placa de características del motor.
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”

### Power of motor

- a. With the + or - buttons set the power value according to the motor nameplate.
- b. Press the ENTER key, keep the key pressed until the message “Configuration...” appears

Max.Corr. Motor  
7.5 Amperios

Max.Motor Current  
7.5 Ampere

### MAX.Corr.Motor Mostrada

- a. Con los botones + o – establezca la corriente máxima de la bomba como se indica en la placa. (Incremente un 10% del valor de la corriente de placa para escoger correctamente el variador).
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

### Displayed MAX.Motor Current

- a. With the + or - buttons set the maximum current of the pump as indicated on the plate. (Increase 10% of the value of the plate current to correctly select the inverter).
- b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

### Presión de Trabajo

- a. Con los botones + o – establezca el valor de la presión deseada (valores permitidos 1-7,5).
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

### Displayed System Pressure

- a. Press + or – to insert the value for desired pressure of the system. (set value from 14 to 110 Psi).
- b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

Pres.Instalación  
3.5 Bar

System Pressure  
50 Psi

### Arranque del Sistema

ES Arranque del Sistema

- a. Con los botones + o – establezca el valor (ON/OFF): ON para iniciar la instalación OFF si la instalación aun no se debe iniciar
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

### Displayed System Start

- a. Press + or – to change the value (ON/OFF): ON to active the pump OFF not to active the pump
- b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

Inicio  
OFF

System Start  
OFF

ES

**Guardar y salir con ENTER**

a. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Guardar y salir  
con ENTER

**Guardado. Todos los parámetros se almacenan en la memoria**

ADVERTENCIA: Si el arranque del sistema = ON, el R-DRIVE comenzará a trabajar la bomba.  
El R-DRIVE mostrará la siguiente pantalla;

3,50 Bar.....0,00 hz  
Activo.....

**Sentido rotación**

Compruebe que el sentido de giro sea correcto. De lo contrario:

- Pulse el botón + durante unos 5 segundos
- Botón de desplazamiento -> los parámetros hasta que aparezca el sentido de parámetros de la rotación.

Con los botones + o - para elegir la dirección de rotación (0 o 1)

- Pulse la tecla ENTER, manténgala presionada hasta que aparezca Configuración..

Sentido rotación  
←

**Pulse el botón de desplazamiento -> hasta que aparezca Inicio**

a. Con los botones + o - establezca el valor (ON/OFF)  
ON para iniciar la instalación

OFF si la instalación aun no debe ponerse en marcha

b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ..." y no otro

Inicio  
OFF

**Guardar y salir con ENTER**

a. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Guarda y salir  
con ENTER

EN

**Displayed Save & Exit With ENTER**

a. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

Save & Exit  
With ENTER

**Displayed Saving Parameter and the DONE All the parameters are saved in permanent memory**

Warnings: IF System Start = ON, R-DRIVE immediately powers the electro-pump!  
R-DRIVE displays;

50,0 Psi      0,00hz  
Active .....

**Rotation sense**

Check that the direction of rotation is correct. Otherwise:

- Press the + button for about 5 seconds
- Scroll, by button ->, the parameters until you see the parameter Rotation Sense.

With the + or - to choose the direction of rotation (0 or 1)

- Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done....."

Rotation sense  
←

**Scroll, by button ->, the parameters until you see System Start**

Scroll, by button ->, the parameters until you see System Start

a. Press + or - to change the value (ON/OFF):

ON to active the pump

OFF not to active the pump

b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

System Start  
OFF

**Displayed save & exit with ENTER**

a. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Save & exit  
with ENTER

## R-DRIVE (MULTI BOMBEO - MULTI PUMPS)

**[ES]**

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Conecte los cables de comunicación y alimentar a todos los equipos del grupo, después de 2 segundos, se mostrará la presentación en pantalla.

**[EN]**

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Connect the communication cable and power all the HCs of the group and in 2 seconds it will be displayed.

HCW/TT 19/09/09  
\*\*By MAC3 SpA\*\*

Pulse el botón + para iniciar la instalación rápida.  
Pulse el botón ENTER si la configuración rápida ya está hecha.

Instalación (+)  
Inicio (Enter)

Elegir con + o -  
Guardar con ENTER

### Proceder a instalar un dispositivo, que se convierte en el maestro de grupo

Idioma

- Con los botones + o - se modifica el lenguaje..
- Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Idioma  
Español

### Configuración del ID de red

- Con los botones + o - seleccionar la ID del R-DRIVE MASTER=0 (por defecto). 1 ESCLAVO.
- Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Config. Red ID  
0

### Potencia del motor

- Con los botones + o - establezca el valor de potencia de acuerdo a la placa de características del motor. (P1)
- Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Potencia Motor  
2 hp

### MAX.Corr.Motor Mostrada

- Con los botones + o - establezca la corriente máxima de la bomba como se indica en la placa. (Incremente un 10% del valor de la corriente de placa para escoger correctamente el variador).
- Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Max.Corr.Motor  
7.5 Amperios

Press + to start the procedure of installation.  
Press ENTER to start the system without doing installation.

Installation (+)  
Start (Enter)

Choose with + & -  
Save with ENTER

### Proceed with the installation of a single device, which becomes the group master

Displayed Language

- Press + or - to change the language.
- Pressing ENTER, the value is saved in memory. Keep pressed ENTER till it will be displayed "Done.....".

Language  
English

### Displayed Net Config ID

- Press + or - to select the ID for R-DRIVE:0=MASTER(default), 1=Slave.
- Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

Net Config ID  
0

### Displayed Motor Power

- Press + or - set the value of electric power written on pumps label (P1)
- Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

Motor Power  
2 hp

### Displayed MAX.Motor Current

- With the + or - buttons set the maximum current of the pump as indicated on the plate. (Increase 10% of the value of the plate current to correctly select the inverter).
- Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

Max.Motor Current  
7.5 Ampere

ES

**Arranque del Sistema**

a. Con los botones + o – establezca el valor (ON/OFF):

ON para iniciar la instalación

OFF si la instalación aun no se debe iniciar

b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

Inicio  
OFF

**Guardar y salir con ENTER**

a. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

Guardar y salir  
con ENTER

**Guardado. Todos los parámetros se almacenan en la memoria**

ADVERTENCIA: Si el arranque del sistema = ON, el R-DRIVE comenzará a trabajar la bomba.

Al final de este proceso se configura el R-DRIVE MASTER solamente. De esta misma manera debemos configurar el variador R-DRIVE esclavo. Con la botón de la flecha podemos desplazarnos a través de todos los parámetros.

a. Con los botones + y - seleccione la ID del R-DRIVE, 1 es esclavo.

b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje “Configuración ...”.

Config. Red ID  
1

Para desplazarse a través de todos los parámetros con el botón de la flecha.

Guardar y Salir  
con ENTER

**Guardado. Todos los parámetros se almacenan en la memoria**

ADVERTENCIA: Si el arranque del sistema = ON, el R-DRIVE comenzará a trabajar la bomba.

Después de la instalación de todas las bombas, R-DRIVE Maestro muestra el estado del grupo y el estado de las bombas individuales. (en caso de tener alguna anomalía ver sección “Solución de problemas”).

Ejemplo: dos bombas con una bomba en funcionamiento.

EN

**Displayed System Start**

a. Press + or – to change the value (ON/OFF):  
ON to active the pump

OFF not to active the pump

b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

System Start  
OFF

**Displayed Save & Exit With ENTER**

a. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

Save & Exit  
With ENTER

**Displayed Saving Parameter and the DONE All the parameteres are saved in permanent memory**

Warnings: IF System Start = ON, R-DRIVE immediately powers the pump!

At the end of this procedure was the only MASTER configured. Then proceed as follow on the slave. With the arrow key to scroll all the parameters that.

**Displayed Nert Config ID**

a. Press + or – to select R-DRIVE ID (1=Slave)

b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed “Done.....”.

Net Config ID  
1

to set ID of inverter scroll con button -> till

Save & Exit  
With ENTER

**Displayed Saving Parameter and the DONE All the parameteres are saved in permanent memory**

Warnings: IF System Start = ON, R-DRIVE immediately powers the pump!.

After installation of all machines, R-DRIVE Master displays the status of the group and the status of the individual pumps. (Different messages indicates errors see “Troubleshooting” paragraph).

Hereafter an example of a 2 pumps with a pump in operation.

3,5 Bar MASTER0  
ON F=1 35.00 Hz

Estado R-DRIVE MASTER: bomba activa con flujo  
R-DRIVE MASTER Status pump ON with flow

50 Psi MASTER0  
ON F=1 35.00 Hz

3.5 Bar SLAVE1  
ON F=1 35.00 Hz

Estado R-DRIVE ESCLAVO1 con flujo y bomba activa.  
R-DRIVE SLAVE1 Status pump ON with flow

50 Psi SLAVE1  
ON F=1 35.00 Hz

ES

### Sentido rotación

Compruebe que el sentido de giro sea correcto. De lo contrario hacer lo siguiente:

- Pulse el botón + durante unos 5 segundos
  - Con el botón de desplazamiento -> localize el parámetro sentido de rotación.
- Con los botones + o - establezca la dirección de rotación (0 o 1)
- Pulse la tecla ENTER, manténgala presionada hasta que aparezca Configuración.

Sentido rotación  
←

### Pulse el botón de desplazamiento -> hasta que aparezca Inicio

- a. Con los botones + o - configuración ON para iniciar la instalación  
OFF si la instalación aun no debe ponerse en marcha
- b. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

Inicio  
OFF

### Guardar y Salir ENTER

- a. Pulse la tecla ENTER, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje "Configuración ...".

En el caso de que la dirección de rotación se tenga que cambiar en un esclavo, hacer el procedimiento anterior desconectando los cables de multibombeo, al terminar el proceso volver a conectarlos, la unidad se volverá a configurar automáticamente. Tenga en cuenta que sería una buena idea, probar cada bomba del grupo antes de volver a conectar el R-DRIVE.

EN

### Rotation sense

Check that the direction of rotation is correct. Otherwise:

- Press the + button for about 5 seconds
  - Scroll, by button ->, the parameters until you see the parameter Rotation Sense.
- With the + or - to choose the direction of rotation (0 or 1)
- Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done....."

Rotation sense  
←

### Scroll, by button ->, the parameters until you see System Start

- a. Press + or - to change the value (ON/OFF):  
ON to active the pump  
OFF not to active the pump
- b. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

System Start  
OFF

### Displayed Save & Exit With ENTER

- a. Press ENTER, and keep pressed till it will be displayed "Done.....".

If you must change rotation sense of a Slave please do the procedure cited, after unplugging the connecting cables. At the end of the procedure reconnect the cables and the unit will automatically reconfigure. Note. It would be a good procedure to test every single pump of the group before reconnecting the R-DRIVE.

ES

## GENERALIDADES

Este manual tiene la intención de proporcionar la información necesaria para la instalación, uso y mantenimiento del variador R-DRIVE.

Es importante que el usuario y / o instalador lea este manual antes de instalar y usar el producto. El uso inadecuado puede causar daños y provocar la pérdida de la garantía.

Siempre especifique el modelo exacto del variador R-DRIVE, para solicitar apoyo técnico o piezas de refacción a nuestro departamento de servicio.

En caso de dudas, instrucciones, situaciones y eventos no descritos por este manual, pongase en contacto con el servicio técnico de la empresa.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El R-DRIVE, es un variador de frecuencia que permite mantener una presión constante con demandas variables.

El R-DRIVE, en función de la demanda modifica la frecuencia del motor de forma automática, manteniendo una presión constante en toda la instalación.

R-DRIVE está disponible en las siguientes versiones PLUS:

RDrivePWMM12/230: Variador con Alimentación monofásica, enfriado por agua, para una bomba de Alimentación monofásica y con una corriente máxima de 12 amperes.

RDrivePAMT10/230: Variador con alimentación monofásica, enfriado por aire, para una bomba de Alimentación trifásica y con una corriente máxima de 10 amperes.

RDrivePATT15/230: Variador con alimentación trifásica, refrigerado por aire, para una bomba de alimentación trifásica y con una corriente máxima de 15 amperes.

- También puede instalar el R-DRIVE Plus en el modo múltibombeo, en este modo es posible controlar 1 bomba. Configuración Múltibombeo consiste en un R-DRIVE principal llamado Master que gobierna a un R-DRIVE auxiliar llamado Esclavo. El R-DRIVE Master determina el funcionamiento del R-DRIVE Esclavo.

**IMPORTANTE: La configuración R-DRIVE Múltibombeo requiere del uso de bombas idénticas.**

**Nota: La instalación debe ser realizada por personal calificado.**

**IMPORTANTE: Las bombas deben ser de las mismas características: Potencia del motor (hp), carga (Hmax).**

EN

## GENERAL REMARKS

This manual intends to provide essential information for the installation, use and maintenance of the R-DRIVE.

It is important that the user and/or installer carefully reads the manual before installing and using the product. Incorrect use may cause faults and result in the annulment of the guarantee terms.

Always cite the exact model number should technical details or spare by required from our sales and assistance service.

In the event of instructions, situations and events not contemplated in the present manual, please contact technical customer support..

## PRODUCT DESCRIPTION

R-DRIVE is a variable frequency speed controller (inverter) for lifting units under constant pressure.

R-DRIVE, according to the actual water requirements undertakes the automatic regulations of the number of revs of the pump whilst maintaining the system pressure constant.

The R-DRIVE is available in the following versions:

RDrivePWMM: inverter on the water conduit with single-phase feed for single-phase pump with the maximum current of 12 Amps.

RDrivePAMT: air cooled inverter with single-phase powering for three-stage pump with the maximum current of 10 Amps.

RDrivePATT15/230: air cooled inverter with three-phase powering for three-stage pump with the maximum current of 15 Amps.

- Moreover a multipump configuration (ADVANCED model) is available for running a pump. The ADVANCED version is composed by a Master that pilots till 1 Slave. The inverter Master determines the function of the system.

**IMPORTANT: The R-DRIVE in Multi Pumps configuration requires the use of identical pumps.**

**NB: Installation must be performed by qualified personnel.**

**IMPORTANT: The pumps used must be of the same characteristics: power engine (hp), head (Hmax).**

ES

**CONDICIONES DE USO**

Temperatura ambiente: entre 5 ° C y 40 ° C

Humedad relativa máxima: 50% a 40 ° C (sin condensación)

Temperatura del líquido bombeado entre 1 ° C y 40 ° C

Naturaleza del líquido a bombear: agua sin productos químicos agresivos (pH 5-9) y sólidos en suspensión.

**⚠ ADVERTENCIAS**

R-DRIVE se debe instalar en áreas protegidas de la intemperie y las heladas.

En instalación del Variador R-DRIVE enfriado por agua, la red hidráulica debe estar diseñada para evitar una presión excesiva debido a los golpes de ariete. Los dispositivos instalados para proteger contra el exceso de presión, deben estar bien cuidados.

R-DRIVE no se puede utilizar en tuberías con líquidos abrasivos, sólidos fibrosos, líquidos inflamables o explosivos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVETT Y PLUS**

<b>Alimentación Trifásica</b>	230 Vac 50/60 Hz (de 170 a 270 Vac)	<b>Three phase Supply *</b>	230 Vac 50/60 Hz (from 170 to 270 Vac)
<b>Potencia de entrada (P<sup>1</sup>)</b>	Vers. RDPATTPL 7,5hp = 8 KW Max Vers. RDPATTPL 10hp = 10 KW Max Vers. RDPATTPL 15hp = 14 KW Max	<b>Absorbed power (P<sup>1</sup>)*</b>	Vers. RDPATTPL 7,5hp = 8 KW Max Vers. RDPATTPL 10hp = 10 KW Max Vers. RDPATTPL = 14 KW Max
<b>Potencia max. Electro bomba (P<sup>2</sup>) (230 Vac trifásico)</b> 	Vers. RDPATTPL 7,5hp = 5,5 KW Vers. RDPATTPL 10hp = 7,5 KW Vers. RDPATTPL 15hp = 11 KW	<b>Max. Power Electro bomba (P<sup>2</sup>) (230 Vac trifásico)</b> 	Vers. RDPATTPL 7,5hp = 5,5 KW Vers. RDPATTPL 10hp = 7,5 KW Vers. RDPATTPL 15hp = 11 KW
<b>Max. corriente de fase</b>	RDPATTPL 7,5hp = 15A RDPATTPL 10hp = 18A RDPATTPL 15hp = 25A	<b>Max. Phase current*</b>	RDPATTPL 7,5hp = 15A RDPATTPL 10hp = 18A RDPATTPL 15hp = 25A
<b>Frecuencia de salida</b>	10 ÷ 100 Hz	<b>Output frequency</b>	10 ÷ 100 Hz
<b>Tiempo de aceleración Tiempo de deceleración.</b>	1÷10 seg 1÷10 seg	<b>Acceleration time Deceleration time</b>	1÷10 sec 1÷10 sec
<b>Seguridad eléctrica Compatibilidad electromagnética</b>	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4	<b>Electrical safety Electromagnetic compatibility</b>	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4
<b>Pantalla</b>	LCD de 2 líneas x 16 caracteres	<b>Display</b>	LCD 2 lines x 16 characters
<b>Posición de Montaje RDPW Posición de Montaje RDPA</b>	Cualquier tubería en Vertical - en el aire libre	<b>RDPW assembly pos. RDPA assembly pos.</b>	Any on piping Vertical - in free air
<b>Ajuste de la presión</b>	0,3 ÷ 7,5 Bar (vers. RDPW) 0,3 ÷ 10 Bar (vers. RDPA with standard sensor) 0,3 ÷ 25 Bar (vers. RDPA with optional sensor)	<b>Pressure to be set</b>	4.35 ÷ 110 Psi (vers. RDPW) 4.35 ÷ 145 Psi (vers. RDPA with standard sensor) 4.35 ÷ 362.5 Psi (vers. RDPA with optional sensor) ± 3 Psi
<b>Sobrepresión máxima para el modelo RDPWPL</b>	12 Bar	<b>Max overpressure For RDPW models</b>	174 Psi
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	5°C ÷ +40 °C	<b>Operating ambient Temperature</b>	41°F ÷ 104 °F
<b>Grado de Protección</b>	Ver la etiqueta del producto	<b>Protection category</b>	In Label product
<b>Entrada / salida para los modelos RDPW</b>	1" ¼ Hembra	<b>Input/output for RDPW models</b>	1" ¼ female
<b>Dimens. RDPAPL 15AMP Dimens. RDPAPL 18AMP Y 25AMP</b>	170/243/350 mm. 185/243/390 mm.		6.7/9.56/13.77 inch. 7.28/9.56/15.3inch.
<b>Peso RDPA PL</b>	RDPATTPL 7,5hp = 15A RDPATTPL 10hp = 18A RDPATTPL 15hp = 25A	<b>Weight RDPA PL</b>	24,2 lb 26,4 lb 28,6 lb

EN

**USAGE CONDITION**

Operational temperature: 41°F ÷ +104°F

Max. humidity: 50% at 104°F (no condensate)

Temperature of fluid: +34°F +104°F

Nature of fluid: water with no chemical add (ph 5÷9) and no debris.

**WARNING**

R-DRIVE must be installed in environments that are protected from freezing and weather-proof. You must project correctly the hydraulic connection of R-DRIVE to avoid pressure shocks. The shock absorber, installed to avoid pressure shocks, must be kept under a correct maintenance.

R-DRIVE cannot be used on pipes containing abrasive liquids, fibrous solid substances or inflammable liquids or explosives.

**TECHNICAL FEATURES R-DRIVETT ADVANCED**

ES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVEMT

EN

## TECHNICAL FEATURES R-DRIVEMT ADVANCED

<b>Alimentación Monofásica</b>	230 V 50/60 Hz (de 170 a 270 V)	<b>Single Phase Supply</b>	230 Vac 50/60 Hz
<b>Potencia de entrada (P<sup>1</sup>) 230 V monofásica</b>	Vers. RDPAMT 3hp = 3.3 KW Max	<b>Absorbed power (P<sup>1</sup>) 230Vac single phase</b>	Vers.RDPAMT 3hp = 3.3 KW Max
<b>Potencia max. Electrobomba (P<sup>2</sup>) 230V trifásico</b>	Vers.RDPAMT 3hp=2.2kW 230 V trifásico Δ	<b>Pump max. Power 230Vac three phase (P<sup>2</sup>)</b>	Vers.RDPAMT 3hp=2.2kW
<b>Max. corriente de fase</b>	Vers.RDPAMT 3hp = 10A	<b>Max. Phase current</b>	Vers.RDPAMT 3hp = 10A
<b>Frecuencia de salida</b>	10 ÷ 100 Hz	<b>Output frequency</b>	10 ÷ 100 Hz
<b>Tiempo de aceleración Tiempo de deceleración.</b>	1÷10 seg 1÷10 seg	<b>Acceleration time Deceleration time.</b>	1÷10 sec
<b>Seguridad eléctrica Compatibilidad electromagnética</b>	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4	<b>Electrical safety Electromagnetic compatibility</b>	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4
<b>Pantalla</b>	LCD de 2 líneas x 16 caracteres	<b>Display</b>	LCD 2 lines x 16 characters
<b>Posición de Montaje RDPW Posición de Montaje RDPA</b>	Cualquier tubería en Vertical - en el aire libre	<b>RDPW assembly pos. RDPA assembly pos.</b>	Any on piping
<b>Ajuste de la presión</b>	0,3 ÷ 7,5 Bar (vers. RDPW) 0,3 ÷ 10 Bar (vers. RDPA with standard sensor) 0,3 ÷ 25 Bar (vers. RDPA with optional sensor)	<b>Pressure to be set</b>	4.35 ÷ 110 Psi (vers. RDPW) 4.35 ÷ 145 Psi (vers. RDPA with standard sensor) 4.35 ÷ 362.5 Psi (vers. RDPA with optional sensor) ± 3 Psi
<b>Sobrepresión máxima para el modelo RDPW</b>	12 Bar	<b>Max overpressure For RDPW models</b>	174 Psi
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	5°C ÷ +40 °C	<b>Operating ambient Temperature</b>	41°F ÷ 104 °F
<b>Grado de Protección</b>	Ver la etiqueta del producto	<b>Protection category</b>	In Label product
<b>Entrada / salida para los modelos RDPW</b>	1" ¼ Hembra	<b>Input/output for RDPW models</b>	1" ¼ female
<b>Dimens. RDPW h/l/p Dimens. RDPA h/l/p</b>	170/190/360 mm 180/245/390 mm	<b>Dimens. RDPW h/l/p Dimens. RDPA h/l/p</b>	6.7/7.48/14.1 inch.
<b>Peso RDPW Peso RDPA</b>	3 Kg 6 Kg	<b>Weight RDPW Weight RDPA</b>	6.6 lb 13.2 lb

ES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R-DRIVEMM

EN

## TECHNICAL FEATURES R-DRIVEMM ADVANCED

Alimentación Monofásica	230 V 50/60 Hz (de 170 a 270 V)	Single phase supply	230 Vac 50/60 Hz (from 170 to 270 Vac)
Potencia de entrada (P <sup>1</sup> ) 230 V monofásica	Vers.RDPWMM 2.2hp= 2.3KW Max	Absorbed power (P <sup>1</sup> ) 230 Vac single phase	Vers.RDPWMM 2.2hp= 2.3KW Max
Potencia max. Electrobomba (P <sup>2</sup> ) 230 V monofásica	Vers.RDPWMM 2.2 HP= 1.6 kW	Pump max. Power(P <sup>2</sup> ) 230Vac monoPhase	Vers.RDPWMM 2.2 HP= 1.6 kW
Max. corriente de fase	Vers.RDPWMM 2.2 HP= 12A	Max. Phase current	Vers.RDPWMM 2.2 HP= 12A
Frecuencia de salida	10 ÷ 100 Hz	Output frequency	10 ÷ 100 Hz
Tiempo de aceleración Tiempo de deceleración	1÷10 seg 1÷10 seg	Acceleration time Deceleration time	1÷10 sec 1÷10 sec
Seguridad eléctrica Compatibilidad electromagnética	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4	Electrical safety Electromagnetic compatibility	EN60335 EN61000-6-3 EN61000-6-4
Pantalla	LCD de 2 líneas x 16 caracteres	Display	LCD 2 lines x 16 characters
Posicion de Montaje RDPW Posicion de Montaje RDPA	Cualquier tubería en Vertical - en el aire libre	RDPW assembly pos. RDPA assembly pos.	Any on piping Vertical - in free air
Ajuste de la presión	0,3 ÷ 7,5 Bar (vers. RDPW) 0,3 ÷ 10 Bar (vers. RDPA with standard sensor) 0,3 ÷ 25 Bar (vers. RDPA with optional sensor)	Pressure to be set	4.35 ÷ 110 Psi (vers. RDPW) 4.35 ÷ 145 Psi (vers. RDPA with standard sensor) 4.35 ÷ 362.5 Psi (vers. RDPA with optional sensor) ± 3 Psi
Sobrepresión máxima para el modelo HCW	12 Bar	Max overpressure For HCW models	174 Psi
Temperatura ambiente de funcionamiento	5°C ÷ +40 °C	Operating ambient temperature	41°F ÷ 104 °F
Grado de Protección	Ver la etiqueta del producto	Protection category	In Label product
Entrada / salida para los modelos RDPW	1" ¼ Hembra	Input/output for RDPW models	1" ¼ female
Dimens. RDPW h/l/p Dimens. RDPA h/l/p	170/190/360 mm 180/245/390 mm	Dimens. RDPW h/l/p Dimens. RDPA h/l/p	6,7/7.48/14.1 inch. 7/9.64/15.3 inch.
Peso RDPW Peso RDPA	3 Kg 6 Kg	Weight RDPW Weight RDPA	6.6 lb. 13.2 lb.

ES

## PROTECCIONES

En caso de condiciones anormales R-DRIVE protege el motor apagándolo, pero para asegurar el suministro de agua en la instalación, realiza diferentes intentos para restaurar automáticamente el sistema.

EN

## PROTECTIONS

In the event of anomaly conditions R-DRIVE protects the autoclave by switching off, but to ensure water, attempts automatic or programmed reset operations.

Tipo de protección	Restablecimiento	Type of protection	Reset
Tensión de alimentación muy baja	Automáticamente tan pronto como la tensión vuelve dentro de los valores correctos de operación.	Power voltage too low	Automatically as soon as the measured voltage returns within the correct values of operation.
Tensión de alimentación muy alta	Automáticamente tan pronto como la tensión vuelve dentro de los valores correctos de operación.	Power voltage too high	Automatically as soon as the measured voltage returns within the correct values of operation.
Cortocircuito	n. intentos de rearme automático programable (de fábrica 5). Agotados los intentos automáticos, se requiere un restablecimiento manual *.	Short circuit	n..attempts to reset automatic programmable (default factory 5). Exhausted attempts automatic, manual reset is required*.
Corriente de salida por encima del umbral de 1 min.	n. intentos de rearme automático programable (de fábrica 5). Agotados los intentos automáticos, se requiere un restablecimiento manual*.	Output voltage above the threshold for over 1 min.	n.attempts to reset automatic programmable (default factory 5). Exhausted attempts automatic, manual reset is required*.
Temperatura agua por encima de 75 °C	Automáticamente tan pronto como la temperatura vuelve dentro de los valores correctos de operación.	Water temperature above 167 °F	Automatically as soon as the temperature returns within the correct values of operation.
Insuficiente presión en la instalación	n. intentos de rearme automático programable (de fábrica 5). Agotados los intentos automáticos, se requiere un restablecimiento manual*.	Insufficient pressure in the system	n.attempts to reset automatic programmable (default factory 5). Exhausted attempts automatic, manual reset is required*.
Falta de agua o aire en la bomba	n. intentos de rearme automático programable (de fábrica 5). Agotados los intentos automáticos, se requiere un restablecimiento manual *.	Lack of water or air in the pump	n.attempts to reset automatic programmable (default factory 5). Exhausted attempts automatic, manual reset is required*.
Sensor de presión defectuosa	---	Pressure sensor fault	---
Golpes de ariete	n. intentos de rearme automático programable (de fábrica 5). Agotados los intentos automáticos, se requiere un restablecimiento manual *.	Pressure shock	n..attempts to reset automatic programmable (default factory 5). Exhausted attempts automatic, manual reset is required*.
Anti bloqueo (solo vers.MM). Activar / desactivar la función en el menú extendido par.25	Si la bomba se detiene por más de 24 horas el R-DRIVE enciende la bomba con aumento de la presión de 0.5 bar	Anti-Lock (only vers MM). Enable/Disable function in the extended menu par.25	If the pump is stopped for more than 24 hours, raising the pressure of 0.5 bar.

ES

**\* Para reiniciar manualmente:**

1. corte la energía
2. esperar a que el display se apague.
3. Volver a encender la alimentación de la corriente

La configuración de Multi-Bombeo también permite ofrecer la seguridad ante una falta de suministro de agua. En un grupo compuesto por dos bombas y en el caso de daño o falla de una de las bombas, la alimentación de agua está garantizado por la otra bomba. Por ejemplo:

- Daño del R-DRIVE Esclavo 1 => R-DRIVE Maestro permanece activo.
- Rotura del R-DRIVE Maestro => Se reconfigura el R-DRIVE Esclavo 1 en R-DRIVE Maestro automáticamente.

**FUNCIONAMIENTO Y USO**

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.


**Conexión Eléctrica (vers.TT)**

El modelo estándar viene con los cables para las conexiones.

Conecte el cable de salida (tierra, 3 cables de fase) para la electrobomba trifásica 230 V.

Conecte el cable de entrada con cuatro hilos (marcados como R, S, T y tierra) a la red a través de un interruptor de circuito trifásico 230V. Considerando el amperaje máximo de la electrobomba.

Siguiendo este esquema como ejemplo.

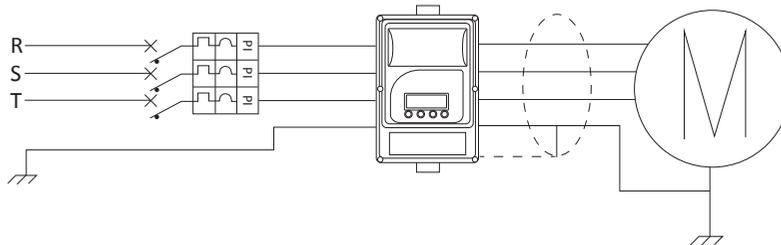
**(vers.MT)**

El modelo estándar viene con cables para las conexiones.

Conecte el cable de salida (tierra, 3 cables de fases) a la electrobomba trifásica en 230 V.

Conecte el cable de entrada de los tres cables (fases, neutro, tierra) a la red mediante un interruptor de circuito monofásico de 230 V. Considerando el amperaje máximo de la electrobomba.

Siguiendo este esquema como ejemplo.

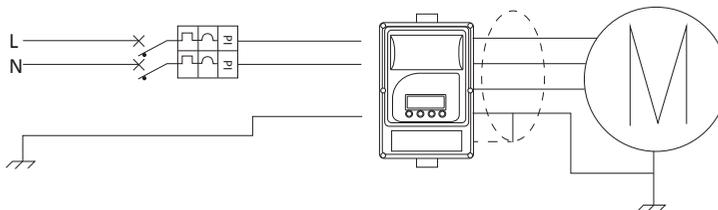

EN

**\* for manual reset:**

1. disconnect power
2. wait for display to switch off
3. re-power

The parallel configuration option permits the protection of the water supply. As the pressurization unit consists of two pumps in the event of the breakage of one of the same the water supply is guaranteed from the other pump. IE:

- R-DRIVE Slave 1 breakage => R-DRIVE Master remains.
- R-DRIVE Master breakage => the R-DRIVE Slave 1 will be automatically reconfigured in R-DRIVE Master.

**FUNCTIONING AND USE**

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

**Electrical Connection**

The standard model is supplied with cables for connections.

Connect the output cable (ground, triple-phase, screen ) to the three-phase pump with star configuration.

Connect the input cable with four wires (triple-phase R, S, T, ground ) to the power supply through a three-phase circuit breaker sized in function of the pump rating.

Hereafter a schema just for example.

ENThe standard model is supplied with cables for connections.

Connect the output cable (ground, triple-phase, screen) to the three-phase pump with (Δ)triangle configuration

230 Vac.


Connect the input cable with three wires (phase, neutral and ground) to the power supply through a single-phase 230Vac circuit breaker sized in function of the pump rating.

Hereafter a schema just for example.

**ES**

**(vers. MM)**

El modelo estándar viene con cables para las conexiones.  
 Conecte el cable de salida (tierra, Línea monofásica) a la electrobomba monofásica de 230 V.  
 Conecte el cable de entrada de los tres cables (fase, neutro, tierra) a la red mediante un interruptor de circuito monofásico de 230 V. Considerando el amperaje máximo de la electrobomba.  
 Siguiendo un esquema como un ejemplo.

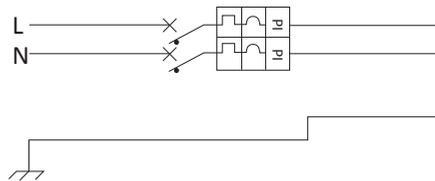

RDPW y RDPA están certificados:  
 EN60335 de seguridad  
 EN61000-6-4 sobre emisiones electromagnéticas industriales  
 EN61000-6-3 sobre emisiones electromagnéticas residenciales.


La sección de cable de alimentación y de salida de acuerdo a la longitud.

RDRIVEPATT15/230 Y PLUS				
S			Lmax	
mm <sup>2</sup>	inch <sup>2</sup>	AWG	mt	Ft
1.5	0.06	15	20	65.6
2.5	0.1	13	50	164
4	0.15	11	100	328

RDRIVEPATTPL18/230				
S			Lmax	
mm <sup>2</sup>	inch <sup>2</sup>	AWG	mt	Ft
4	0,0062	11	20	65.6
6	0,0093	9	50	164
10	0,0155	7	100	328

**EN**

The standard model is supplied with cables for connections.  
 Connect the output cable (ground, single-phase line) to the single-phase pump 230 Vac.  
 Connect the input cable with three wires (phase, neutral and ground) to the power supply through a single-phase 230Vac circuit breaker sized in function of the pump rating.  
 Hereafter a schema just for example.

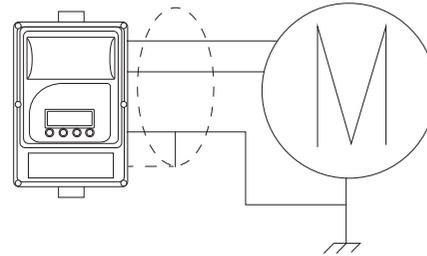

RDPW and RDPA are certified:  
 EN60335 safety  
 EN61000-6-4 EMC industrial environment.  
 EN61000-6-3 EMC residential environment.

Section power supply and output cable linked to cable length.

RDRIVEPMMM12/230 RDRIVEPAMT10/230				
S			Lmax	
mm <sup>2</sup>	inch <sup>2</sup>	AWG	mt	Ft
2.5	0.1	13	20	65.6
4	0.15	11	50	164
8	0.3	8	100	328

RDRIVEPATTPL25/230				
S			Lmax	
mm <sup>2</sup>	inch <sup>2</sup>	AWG	mt	Ft
6	0,0093	9	20	65.6
10	0,0155	7	50	164
16	0,0248	5	100	328

<p><b>⚡</b> Todas las partes eléctricas internas están en el sistema de alimentación del R-DRIVE. En caso de contacto puede "haber peligro de muerte"</p>	<p>All internal parts of the drive are under power supply. In case of contact may sussit risk of death.</p>
<p><b>!</b> Todos los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por personal calificado a través de la utilización de herramientas adecuadas! El personal debe hacer un uso apropiado de los dispositivos de protección. Antes de cualquier manipulación, se debe desconectar o apagar la fuente de alimentación.</p>	<p>All installation and maintenance work, must be performed by qualified staff using suitable instruments! Staff must use suitable protective equipment. In the event of a fault, disconnect or switch off the power supply.</p>
<p><b>⚡</b> Antes de hacer las reparaciones, hay que esperar al menos 5 minutos para que se descarguen los condensadores. Si esta precaución no se contemplan, existe el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras o muerte.</p>	<p>Before performing repairs on the drive wait at least 5 minutes to allow the capacitor to discharge. Danger of electrocution, burning or death if this precaution is not observed.</p>

ES

**El equipo de protección**

Información referente al equipo de protección necesario. Aplicable:

- Protección de toma de tierra.
- Dispositivo de protección que funcionan con corriente alterna, corriente continua y corriente residual (RCD).

**Toma de tierra de protección**

- Debido a la presencia de los condensadores del filtro de entrada, puede desviarse con la toma de tierra.
- Elija una unidad de protección adecuada, de conformidad con las regulaciones locales.

**Dispositivo de corriente residual (RCD / RCCB)**

- Cuando se utiliza un dispositivo de corriente residual (RCD), asegúrese de intervenir en caso de cortocircuito en el CC del variador con conexión a tierra!
- Usar un RCD sensible a la corriente y a los impulsos
- Instale el dispositivo de corriente residual de acuerdo con las regulaciones locales

**Interruptor automático**

- Utilice un interruptor de circuito con el tipo de curva C.
- Para el dimensionamiento de seguridad de red, consulte el capítulo Datos técnicos.

**R-DRIVEMM/MT**

Los modelos R-DRIVEMM/MT se suministra con una tarjeta de expansión para:

- Relé de alarma.
- Relé de arranque.
- Entrada ON / OFF para activar o desactivar la bomba con el flotador de nivel.
- Entrada sensor térmico motor.
- Entrada para indicar bajo nivel de agua mediante un flotador de nivel.
- Control de áreas de riego (con dispositivo MULTI-RIEGO-RDRIVE).
- Comunicación con otros variadores R-DRIVE. (Modo Multibombeo).
- Comando de la bomba de segunda velocidad fija (modo booster).

EN

**Safety devices**

Information concerning safety devices. Applicable:

- safety earthing.
- safety devices operating with residue alternating and direct current (RCD).
- TN systems.

**Safety earthing**

- Given the presence of condensers in the inlet filter, current to mass may occur.
- Choose a suitable safety device according to local regulations.

**Residual current circuit breaker (RCD/RCCB)**

- When a residual current circuit breaker (RCD) is used, make sure it trips even if a short circuit occurs in the DC part of the earth connection of drive.
- Use RCD's that are sensitive to pulse currents.
- Install the residue current circuit breaker according to local bylaws.


**Automatic switch**

- Use an automatic circuit switch with a type-C characteristic curve.
- Consult the Technical Specifications for the size of the mains protection system.

**R-DRIVEMM/MT ADVANCED**

The advanced version for models HC MM/MT is supplied with an expansion board for:

- Alarm relay.
- Running relay.
- Remote input to turn ON or OFF the pump with floatswitch.
- Input for motor thermal.
- Input for floatswitch for indicating low water level.
- Irrigation zones control (by device MULTI-RIEGO-RD).
- Connection with other R-DRIVE (multipump mode).
- Command for second fixed speed pump (booster mode).

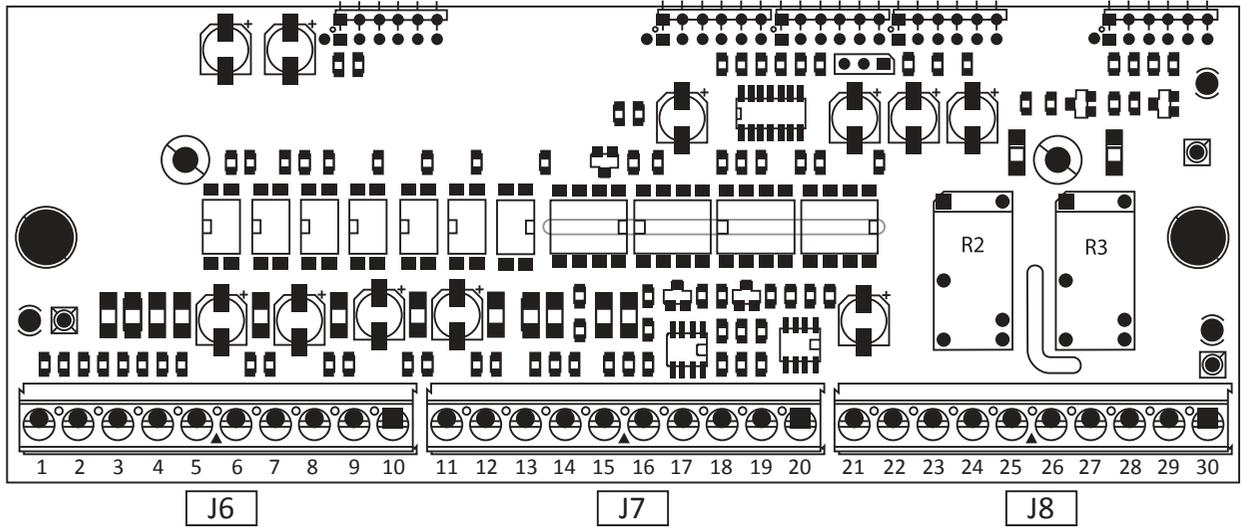

1	Termica motor Thermal motor		11	Zona Irrig. 4 Zone Irrig. 4	24 Vdc	21	CAN H	Config.
2	12Vis	}	12	Gnd Irrig.		22	CAN L	Multipump
3	Nivel agua bajo Low water level		13	No utilizado		23	NC	
4	12Vis	}	14	12Vis		<b>Max 2A 250Vac - Max 2A 30 Vdc</b>		
5	Flotador Floatswitch		}	15	No utilizado	(no utilizado / not used)	24	Relé2 Config. NO Config.Relay1 NO
6	12Vis	16		No utilizado		25	Relé2 Config. NC Config.Relay1 NC	}
7	Gnd Irrig.		17	No utilizado		26	Relé2 Config. COM Config.Relay1 COM	
8	Zona Irrig. 1 Zone Irrig. 1	24 Vdc	18	Gnd CAN	Config. MultiPompe Multipump connection	27	No utilizado	
9	Zona Irrig. 2 Zone Irrig. 2	24 Vdc	19	CAN H		<b>Max 2A 250Vac - Max 2A 30 Vdc</b>		
10	Zona Irrig. 3 Zone Irrig. 3	24 Vdc	20	CAN L		28	Relé3 Config. NO Config.Relay2 NO	}
					29	Relé3 Config. NC Config.Relay12NC		
					30	Relé3 Config. COM Config.Relay2 COM		

**ES**  
**CONFIGURACIÓN DEL SWITCH FLOTADOR**

Es posible usar un Switch flotador para permitir el arranque del variador de frecuencia dependiendo de la posición del flotador.

**Para habilitar la función hay que:**

- Conectar el Flotador entre 5 y 6 del borne J6 (en la tarjeta de expansión)
- Activar la función de "control remoto" en el menú extendido (par.55)

**N.B. Es posible utilizar un flotador para controlar el grupo en el modo multibombeo:**


**EN**  
**CONFIGURATION FOR A DRY RUNNING FLOATSWITCH**

It's possible to use a floatswitch for activation of the inverter.

**To use this function:**

- Connect the floatswitch between 5 and 6 on J6 (expansion board for ADV version).
- Enable "remote control" function on extended menu (par.55).

**NB. It's possible to use one floatswitch to control the multipump group:**

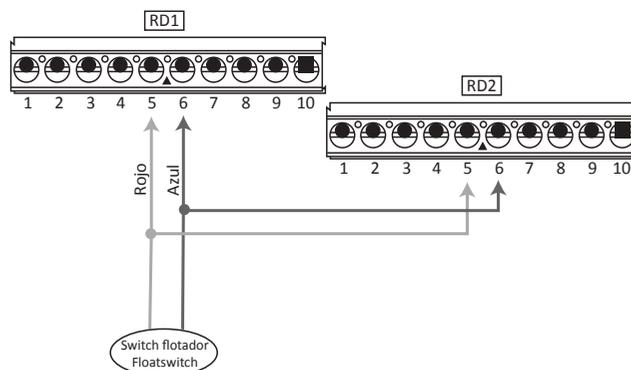

[ES]

## CONFIGURACIÓN RELÉ

Es posible utilizar el relé (J15) como relé de alarma, o de bomba en funcionamiento, o para construir un sistema de presión con una segunda bomba a una frecuencia fija. Las funciones se pueden activar a través del menú extendido (par.50).

## CONFIGURACIÓN MODO BOOSTER (BOMBA ON/OFF)

- Conecte el control de booste entre 24-26 en J8 (tarjeta de expansión).
- Ajuste el parámetro 50 "Configur.Relays" =Booster para R1:A R2:R R3:B1".
- Ajuste el parámetro 51 "Aument.P.Booster" el valor de presión se incrementa (por estandar = 0,2 bar). Este valor determina el aumento de la presión del sistema requerida después de la puesta en marcha de la bomba de ON / OFF.

## BOOSTER OPERACIÓN

### Cómo arrancar la segunda bomba ON / OFF

Si la primera bomba no puede alcanzar la presión y la frecuencia está en el valor máximo de trabajo (es.50Hz/60Hz), el R-DRIVE pone el comando para iniciar la segunda bomba ON / OFF.

Tan pronto la segunda bomba se inicia, el R-DRIVE incrementa el valor de la presión del sistema en una cantidad igual al parámetro 51 "Aument.P.Booster" (por estandar 0,2 bar [2.9psi]). Este parámetro determina el aumento de la presión del sistema para evitar la oscilación. En caso de necesidad se puede aumentar hasta un máximo de 1,5 bar [21,75 psi] (de fábrica = 0.2 bar [2.9psi]).

### Cómo parar la segunda bomba ON / OFF

El parámetro que desconecta la segunda bomba es: parámetro 64 "Umbral Minimo %". (Por estandar=50%) Cuando el porcentaje de la potencia es menor que el umbral, y la presión es más alta que la presión del sistema, a continuación, la unidad desconecta la segunda bomba.

Por ejemplo.

Parámetro 47 "Potencia Motor" = 1000 watts  
parámetro 64 "Umbral Minimo %" = 50%  
parámetro 72 "Pres.Instalacion" = 2.5 bar [36,26 psi]

El valor de potencia para apagar la segunda bomba es igual a 50% de 1000 W, entonces: 500 W. Así que si la presión es mayor o igual a 2.5 bar [36.26 psi] y la potencia es inferior a 500 watts el inversor apagará la segunda bomba.

[EN]

## RELAY CONFIGURATION

It's possible to use the relay (J15) on the mother board as an alarm relay, run pump, or to build boosting system with a second pump at fixed frequency. The functions can be enabled by the extended menu (par.50).

## CONFIGURATION FOR BOOSTER MODE (ON/OFF PUMP)

- Connect the control of booster between 24-26 on J8 (expansion board).
- Set parameter 50: "Relay Configur. "R1:A R2:R R3:B1" for ADV version.
- Set the parameter 51 "Inc Pres Booster" the value of pressure rise (default = 0.2 bar). This value determines the increase of the system pressure required after the starting of the pump ON / OFF.

## BOOSTER OPERATION

### How to start second pump ON / OFF

If the first pump cannot reach pressure system and the frequency is at the maximum working value (es.50Hz/60Hz), the R-DRIVE switch on the command to start the second pump ON / OFF.

As soon the second pump is started, the drive increase the system pressure value by an amount equal to the parameter 51 "Inc Pres Booster" (default 0.2bar [2.9psi]). This parameter determines the increase of the system pressure to avoid oscillation. In case of need can be increased up to a maximum of 1.5 bar [21.75 psi] (default = 0.2 bar [2.9psi]).

### How to stop the second pump ON / OFF:

The parameter that switches off the control for the second pump is: -parameter 64 "MinTresholdPar". (Default = 50%). When the percentage of power is lower than the threshold and the measured pressure is higher than the system pressure, then the drive switches off the second pump.

Example.

Parameter 47 "Motor Power" = 1000 watts  
parameter 64 "MinTresholdPar" = 50%  
parameter 72 "System Pressure" = 2.5 bar [36.26 psi]

The power value to switch off the second pump is equal to 50% of 1000 watts then: 500 watts. So that if pressure is greater or equal to 2.5 bar [36.26 psi] and power is less than 500 watt the drive switch off the second pump.

ES


## EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA EL MOTOR BOOSTER (BOMBA ON/OFF / VERS. MM/MT)

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

EN

## CONNECTION EXAMPLE FOR MODE BOOSTER (PUMP ON/OFF - MM/MT VERSION)

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

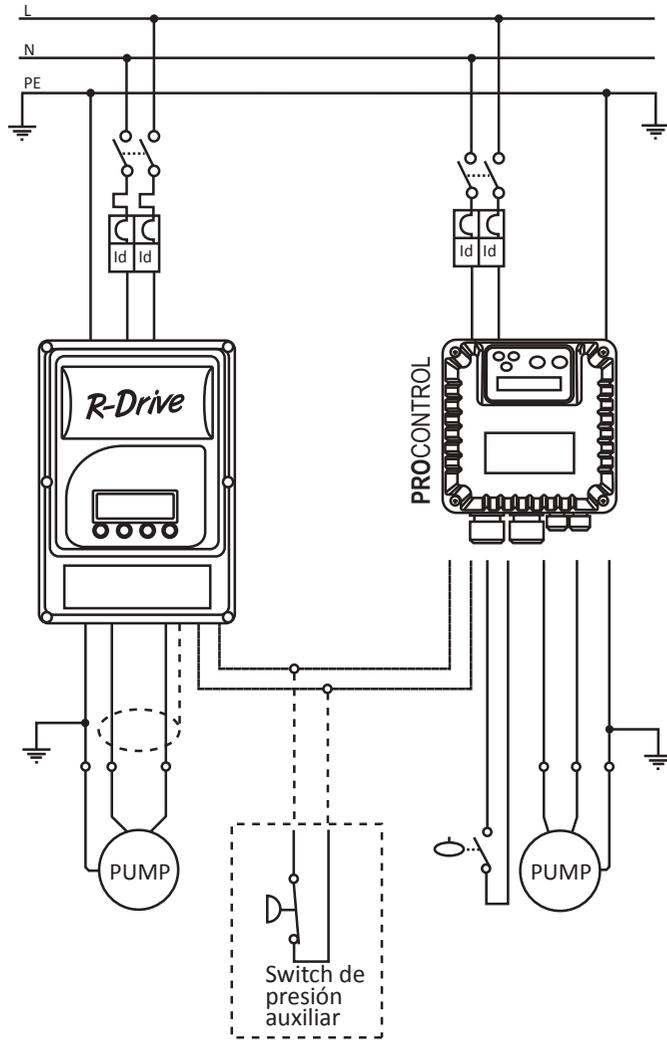

ES

En caso de mantenimiento del inversor, un interruptor de presión auxiliar se puede conectar a garantizar la continuidad del servicio para el sistema con la bomba ON/OFF.

Es aconsejable prever en este caso el uso de un tanque de expansión esté correctamente dimensionada.

**Cuidado con el interruptor auxiliar no debe estar conectado con el inversor.**

EN

In case of maintenance of the inverter, an auxiliary pressure switch can be connected to guarantee continuity of service to the system with the on-off pump.

It is advisable to provide in this case the use of an expansion tank correctly dimensioned.

**Beware the auxiliary switch should not be connected when the inverter.**

ES

## CONFIGURACIÓN MULTIBOMBA

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Es posible instalar R-DRIVE en la configuración multibombas compuesta por un Variador R-DRIVE Master y un variador R-DRIVE esclavo. El Variador de frecuencia R-DRIVE master determina el funcionamiento del variador R-DRIVE esclavo.

El variador se suministra con un cable de conexión y comunicación entre varios variadores de frecuencia.

En la versión RDPA, use los terminales J7 18-19-20 de la tarjeta de expansión para la conexión entre el otro inversor.

EN


## MULTIPUMP CONFIGURATION

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

It's possible to connect R-DRIVE in multipumps configuration (Advanced model) composed from an inverter Master that can drive 1 inverterSlave.


The inverter is supplied with connection cable for data exchange between master and slave.

In the RDPA version, use J7 terminals 18-19-20 of the expansion board for the connection between the other inverter.

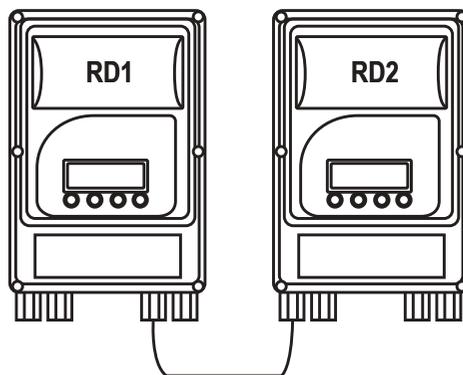

## EJEMPLO DE CONEXIÓN UTILIZANDO 18-19-20 DE J7

## CONNECTION EXAMPLE USE INPUT 18-19-20 ON J7

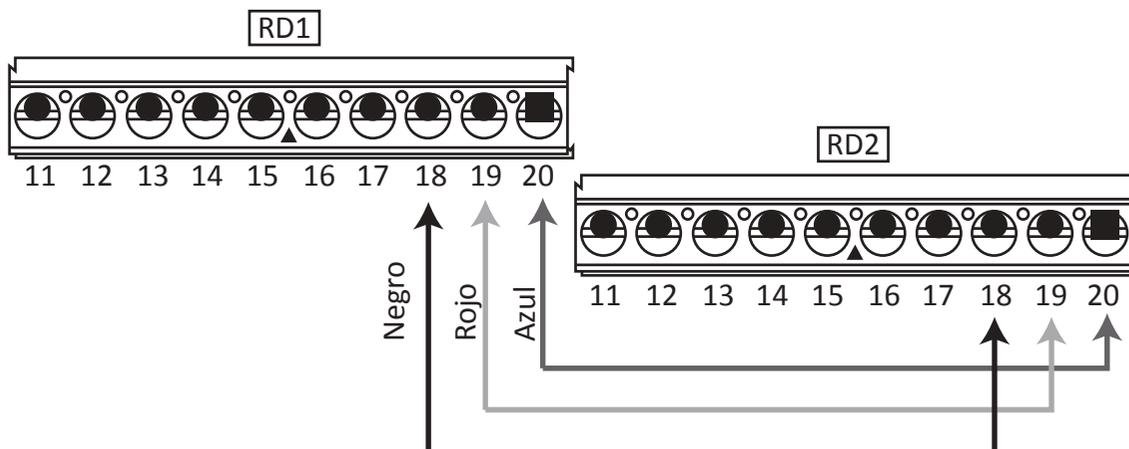

[ES]

## TARJETA DE EXPANSIÓN DE VARIADOR MODELO

RDRIVEPATTPL15/230,  
RDRIVEPATTPL18/230 y  
RDRIVEPATTPL25/230

NOTA: Los modelos RDRIVEPWTMPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

En la versión PLUS para el modelo T/T los variadores vienen integrados con una tarjeta de expansión para:

- Dos relés configurables (alarma, de arranque, booster)
- Entrada ON/OFF para activar o desactivar la bomba con el flotador
- Entrada del sensor térmico para el motor
- Control para áreas de riego
- Comunicación con otros variadores R-DRIVEPLUS

[EN]

## INTEGRATED EXPANSION BOARD FOR:

RDRIVEPATTPL15/230,  
RDRIVEPATTPL18/230 y  
RDRIVEPATTPL25/230


NOTE: the models RDRIVEPWTMPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

Two configurable relay (alarm, running pump, booster)  
Remote input to turn ON or OFF the pump with floatswitch

Input for motor thermal

Irrigation zones control

Connection with other Hydrocontrollers (multipump mode)

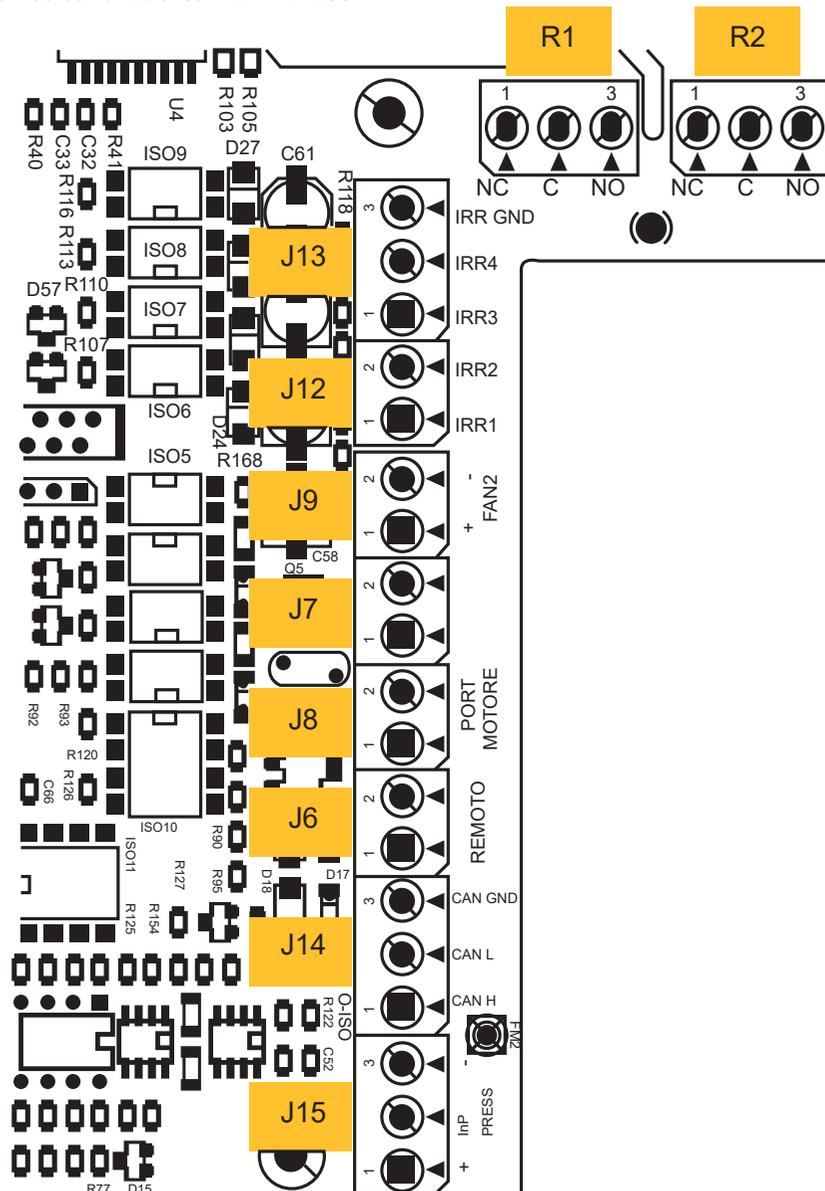

## DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES TARJETA DE EXPANSIÓN MODELO RDRIVEPATTPL15/230

NOTA: Los modelos RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 no son compatibles con los modelos RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

J5		
1	+	Alimentación sensor 4÷20mA (12Vdc)
		Power supply sensor 4÷20mA (12Vdc)
2	Inp	Salida sensor 4÷20mA
		Output sensor 4÷20mA
3	-	Sensor de tierra
		GND Sensor

J6		
1	12Vis	
2	Flotador	
		Floatswitch.

J7		
1	+	Alimentación abanico (12Vdc)
		FAN Power supply (12Vdc)
2	-	Tierra abanico
		Gnd FAN

J8		
1	12Vis	
2	Termico motor	
	Thermal pump	

J9		
1	+	Alimentación abanico (12Vdc)
		FAN Power supply (12Vdc)
2	-	Tierra abanico
		Gnd FAN

## DESCRIPTION ON CONNECTIONS OF EXPANSION BOARD FOR MODELS RDRIVEPATTPL15/230

NOTE: the models RDRIVEPWMTPL10/230, RDRIVEPAMTPL10/230, RDRIVEPATTPL15/230, RDRIVEPATTPL18/230 y RDRIVEPATTPL25/230 are not compatible with RDRIVEPAMT10/230, RDRIVEPWMM12/230 y RDRIVEPATT15/230.

R1		
Max 10A 250Vac		
Max 10A 30 Vdc		
NO	Relè1 Config.NO	
	Config. Relay1 NO	
NC	Relè1 Config. NC	
	Config. Relay1 NC	
C	Relè1 Config. C	
	Config. Relay1 C	

R2		
Max 10A 250Vac		
Max 10A 30 Vdc		
NO	Relè2 Config.NO	
	Config. Relay2 NO	
NC	Relè2 Config. NC	
	Config. Relay2 NC	
C	Relè2 Config. C	
	Config. Relay2 C	

J12		
1	Zona Irrig. 1	24 Vdc
	Zone Irrig. 1	
2	Zona Irrig. 2	
	Zone Irrig. 2	

J13		
1	Zona Irrig. 3	24 Vdc
	Zone Irrig. 3	
2	Zona Irrig. 4	
	Zone Irrig. 4	
3	Gnd Irrig.	

J14		
1	CAN H	Config. MultiBomba Multipump
2	CAN L	
3	Gnd CAN	

ES

## CONEXIÓN HIDRÁULICA

El modelo RDrivePWMM12/230 de refrigeración por agua se puede orientar en cualquier posición, los modelos RDrivePAMT10/230 y RDrivePATT15/230 refrigeración por aire se debe instalar verticalmente.



### Advertencias:

- Hacer el perfecto cebado de la bomba, antes de instalar el modelo RDrivePWMM12/230.
- Instale R-DRIVEPWMM12/230 cerca de la bomba, si se instala directamente sobre la bomba, verificar que no hay vibraciones perjudiciales.
- Utilice un diámetro de tubo no inferior a los de los enlaces rosca del RDPW.
- Evite los lugares donde exista la posibilidad de formación de condensación
- Instale un tanque precargado para proteger el producto contra el golpe de ariete y evitar arranques continuos con pequeñas demandas.

Por ejemplo, el tamaño en Galones por minuto de acuerdo a la bomba:

Bomba de 26 gpm. / Tanque Precargado debe ser de 10 gpm. (10% de la capacidad máxima de la bomba).

Valor de precarga del tanque debe ser de 0.8 x valor de la presión del sistema.

Ejemplo

Sistema de presión = 3 bar

Presión de arranque = 2.6 bar

Valor de precarga del depósito de expansión=  $(0.8 \times 3) = 2.4$  bar

EN

## HYDRAULIC CONNECTION

The model RDrivePWMM12/230 water cooled can be installed in any position, the models RDrivePAMT10/230 and RDrivePATT15/230 cooled air should be installed vertically.



### Warnings:

- Make sure pump is perfectly primed, before installing RDrivePWMM12/230.
- Install RDrivePWMM12/230 near the pump; if installed directly on the pump, verify that there are no harmful vibrations.
- Use tube diameter not less than those of RDPW attacks.
- Avoid places where is possible presence of condensation.
- - Install an expansion tank to protect the product against water hammer and to avoid continuous restarting in presence of small losses.

Eg. Size, in liters per minute according to the pump:

Pump 26.4 gpm → expansion tank from 2.64 gpm (10% of the maximum flow of the pump).

Preload value of the expansion tank should be about 0.8 x value of system pressure.

Eg.

System pressure = 43.5 Psi

Restart pressure = 37.7 Psi

→ value of precharge =  $(0.8 \times 43.5) = 34.8$  Psi

ES

Si por exigencia de la instalación, se necesita para el arranque de la bomba que la presión descienda 1 bar por debajo de la presión de trabajo, entonces la precarga del tanque debe ser de 0.8 x valor de la presión de arranque deseado.

Ejemplo

Sistema de presión = 3 bar

Presión de arranque = 2 bar

Valor de precarga =  $(0.8 \times 2) = 1.6$  bar

### Notas sobre la instalación

- Se recomienda instalar una válvula.
- Introducir un filtro para proteger tanto la instalación, como el dispositivo, de las impurezas siempre presentes en el agua (Nota 1).
- El uso de una válvula check externa no es necesaria. Sin embargo, si se monta, esto ayuda a generar un mejor anillo de presión.
- Para facilitar el mantenimiento, instale la unidad con un racor de 3 piezas.
- Instalar una válvula cerca del R-DRIVE para facilitar el mantenimiento.
- Instalación de una válvula antes de la conexión del tanques precargado, para un fácil mantenimiento.

Nota1: El agua siempre contiene impurezas presentadas en forma de virutas de hierro, arenas y cuerpos extraños, tales impurezas no deben ingresar al sistema hidráulico, ya que causa la corrosión de tuberías, daños en el equipo conectado a la tubería.

### Notas para la elección del sensor

El modelo refrigerado por aire es suministrado con un sensor de presión externo adecuado, para su instalación en ambientes especiales con poca humedad.

Para aplicaciones exigentes donde la inundación es posible (por ejemplo, pozos), y en entornos con un alto grado de humedad, se recomienda el uso de sensores de presión sumergibles, (Solicitados por separado).

EN

If the restart pressure is at least 1 bar lower than the system pressure, then the precharge value of the expansion tank should be about 0.8 x pressure value of restart pressure.

Eg.

System pressure = 43.5 Psi

Restart pressure = 29 Psi

→ value of precharge =  $(0.8 \times 29) = 23.2$  Psi

### Installation Notes

- Recommended to install a tap sampling.
- Insert a cartridge filter to protect both the system that the device from impurities, always present in the water (Note 1).
- The inclusion of an external check valve is not necessary. However, if it is mounted, this helps seal the system.
- For easy maintenance, mount the drive using a 3-piece union fittings.
- Install a tap near the R-DRIVE to facilitate the control.
- Install a gate valve in series with the expansion tank for easy maintenance.

Note 1: The water always contains sand, iron, debris; such impurities should not enter the hydraulic system because they cause corrosion of pipes, damaging the equipment connected to plumbing.

### Notes to the choice of the sensor

The air-cooled model is supplied with external pressure sensor suitable for installation in technical environments, with low humidity.

For demanding applications where flooding is possible (eg wells), and in environments with a high degree of humidity we recommend to use submersible pressure sensors, (Ordered separately).



#### Advertencia:

Evite colocar los sensores en las zonas donde la temperatura puede caer por debajo de cero grados



#### Warning:

Hereafter a typical system diagram with surface pump suction head.

ES

**DIAGRAMA TÍPICO DE UNA BOMBA DE SUPERFICIE CON UN VARIADOR R-DRIVE ENFRIADO POR AIRE.**

EN

**HEREAFTER A TYPICAL SYSTEM DIAGRAM WITH SURFACE PUMP SUCTION HEAD.**

ES

Válvula de compuerta o de cierre



Tanque de expansión



Motor



Bomba



Válvula de retención



Filtro



Manómetro



Sensor de presión



Inductancia compensación de Flotante


de



Impedance coil



Float switch

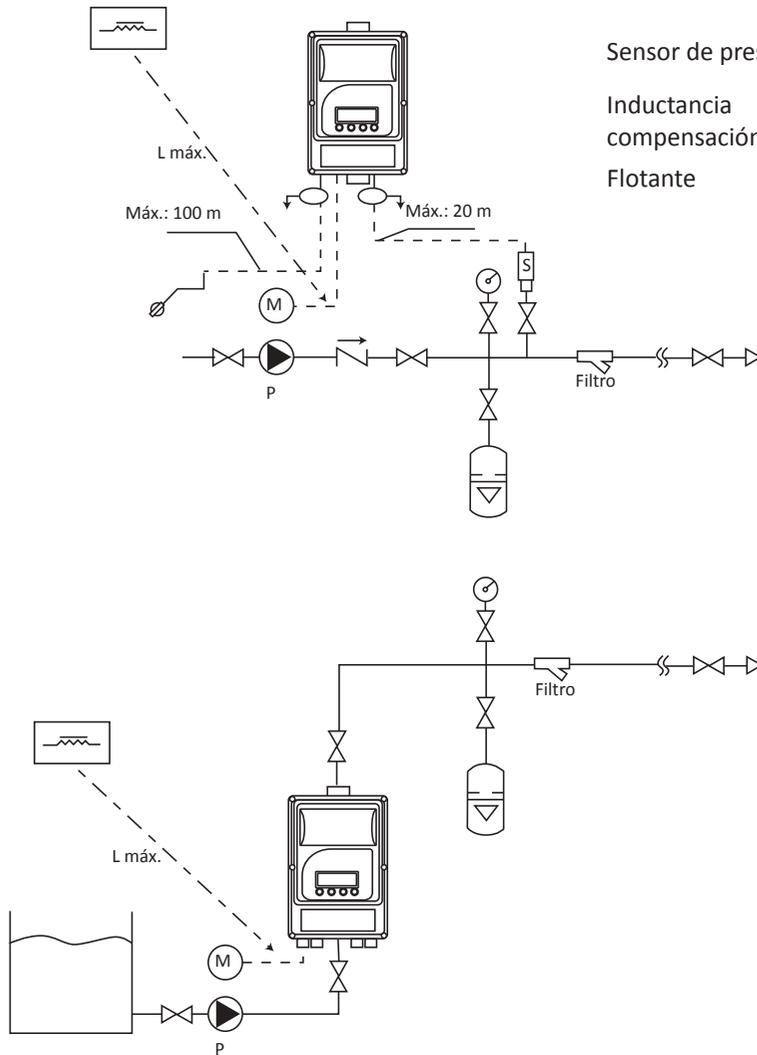

ES

## MENÚ DE MANTENIMIENTO

Para acceder al menú de mantenimiento, pulse el botón + durante 5 segundos y muestra los parámetros indicados en la tabla de abajo.

Después de 10 minutos de inactividad, el R-DRIVE pasa de nuevo al menú principal.

Por favor, consulte también la sección siguiente para solucionar problemas.  
En caso de ayuda, por favor comuníquese con el fabricante.

Atención. Para algunas modificaciones de parámetros, se deben realizar con el motor apagado.

EN

## MAINTENANCE MENU

To access the maintenance menu, press the + button for 5 seconds and display the parameters showed hereafter in the table.

After 10 minutes of inactivity the R-DRIVE goes back to the mainmenu.

Please consult also the following paragraph for troubleshooting.  
Please contact the manufacturer for further question.  
Warning. For some parameters the changes must be done with motor not running.

Nombre	Descripción	Name	Description.
Inicio	se enciende o se apaga la bomba	Start system	Switches the pump on or off.
Guardar y salir con ENTER	Pulsar ENTER : Guarda los parámetros modificados de forma permanente	Save and escape with ENTER	ENTER key: permanently saves the modified parameters.
Idioma	Define el idioma	Language	Set language.
Config. Red ID	Define la configuración del dispositivo maestro o esclavo (sólo si OpMode = Multibombas)	Config. Network ID	Sets the master or slave configuration of the device (only if OpMode=Multipumps).
Durada Perturb.	Duración de la alteración (versión sólo RDPA)	Perturb. Length	Time length for perturbation (RDPA Only).
Tiempo DeltaBar	Intervalo de perturbación cuando la presión y la frecuencia son constantes (RDPA solamente)	DeltaBarTime	Disturbance delta time when pressure and frequency are constant (RDPA only).
Potencia Motor	Potencia nominal de la bomba de alimentación (sólo si OpMode = Multibombas o RDPA)	Motor Power	Nominal power motor (if OpMode=Multipumps or RDPA).
MaxCorr.Motor	Máximo valor de corriente del motor.	Maxmot current	Maximum rms value of the phase current.
Control remoto	Si está en ON, la unidad está en STANDBY y esperar a que un comando externo para empezar	Remote Enable	If set to ON, the drive is in STANDBY and wait for an external command to start.
Tot.CortoC.hecho	contra cortocircuitos de fase-fase o fase-tierra.	Tot.short-circuits	Counter of phase-phase or phase-earth short circuits.
Presión Instalación	Establece el sistema de presión de la instalación deseada y necesaria.	System pressure	Sets the required system pressure.
Pres. arranque	Ajusta la presión de arranque.	Restart pressure	Sets the required restart pressure.
Sentido rotación	Establece el sentido de giro de la rotación de la electrobomba.	Rotation sense	To set the rotation sense of the electro-pump.
Versión Software	Visualiza el modelo de R-DRIVE y la versión del software en uso.	Software version	Displays the R-DRIVE model and the software version in use.
Pot.Marcha Seco	Potencia máxima absorbida por la bomba en ausencia de flujo (RDPA solamente).	Dry Run Power	(RDPA only) Max power absorbed without flow.
Historial Fallas	Ver los últimos 5 errores del sistema. El primer error que se muestra es el último memorizado por el inversor.Con la tecla puede ver los otros 4 errores más antiguos.	Fault history	View the last 5 system errors. The first error displayed is the last one memorized by the inverter. With the - key you can view the other 4 oldest errors.

ES

## SOLUCIÓN PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

El R-DRIVE garantiza la protección de todo tipo de anomalía común y garantiza el suministro de agua, realizando intentos de arranques automáticos después de cada fallo. La pantalla muestra un mensaje para identificar el tipo de fallo.

Atención. Para realizar cambios en los parámetros, siempre deben hacerse con el motor apagado.

EN

## TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

The R-DRIVE provides pump protection from any type of common problems and to safeguard the water supply the drive attempts automatic restarts. The display shows a message to identify the type of fault.

Warning. For some parameters the changes must be done with motor not running.

Mensaje Message	Significado del Mensaje	Message meaning	Que hacer	Action required
Apagado..... System Off	El R-DRIVE está apagado. El control de la bomba está desactivada.	Repita el procedimiento para la puesta en marcha, ajuste "Inicio" = ON.	R-DRIVE is powered but is set not to power the pump.	Repeat the procedure for the startup, setting "System start" = ON.
Activo..... System On	El R-DRIVE está realizando la comprobación de la presión.		R-DRIVE is controlling the pressure System pressurized.	
Activo (Pérdidas) Sys. On(LEAKAGE)	La bomba no ha parado en más de 24 horas , de acuerdo al tiempo especificado en el parámetro 58, esto indica la posible presencia de fugas.	-Localizar y eliminar las fugas que provocan las pérdidas de presión y enciende la bomba continuamente, o cambiar el tiempo en el parámetro 58.	The pump over 24 hours has not been turned off for the time specified in parameter 58 and indicates the possible presence of leakage.	-Eliminate the leaks to avoid continuous electro-pump restarts or change the time in parameter 58.
		-Elimina las fugas de menu extendido par.60.		-Reset the leaks from extended menu par.60.
Booster:	Modo bomba booster activado.		Booster command pump activated.	
Proteccion Motor Pump Protection	La bomba ha estado funcionando de forma continua durante el tiempo establecido en el parámetro 40.	-Verificar el funcionamiento adecuado de la válvula de flujo	The pump has been in operation continuously for the time set in parameter 40.	-Check the correct operation of flow valve
		-Verificar que no haya fugas en el sistema		-Check the leaks of the system
Tensión. Baja. Low Voltage	Detecta una tensión demasiado baja. El restablecimiento es automático cuando la tensión vuelve a los valores correctos.	-Comprobar el sistema eléctrico y restablezca los valores dentro del rango establecido para el modelo del R-DRIVE.	Power voltage measured is too low. The reset is automatic when the voltage returns to the correct values	-Check the electric system and reset the values to within the range prescribed for the R-DRIVE.

Mensaje Message	Significado del Mensaje	Message meaning	Que hacer	Action required
Tensión Alta... High voltage...	Se ha detectado una tensión demasiado alta. El restablecimiento es automático cuando la tensión vuelve a los valores correctos.	-Verifique el sistema eléctrico y restaure los valores en el rango establecido para R-DRIVE.	Power voltage measured is too high. The reset is automatic when the voltage returns to the correct value	-Check the wiring system and set the values in the range prescribed for the R-DRIVE.
Corto Circuito Short Circuit	Corto circuito detectado entre fase-fase en la instalación eléctrica El R-DRIVE intentará reiniciar 5 veces. Si no tiene éxito, el sistema permanecerá en bloqueo permanente.	-Reparar el cortocircuito.	hase-Phase short circuit found. Automatic for 5 times; if unsuccessful the system remains in a permanent locked status	-Remove the short circuit.
		-Verificar la correcta absorción del motor		-Check the correct motor absorption.
		-Desconecte la alimentación, espere hasta que la pantalla se apague y restaurare la energía		-Disconnect the power supply and wait for the display to switch off and restore the power supply.
Bloqueo Cortoc. Short Circ.Block	El R-DRIVE está bloqueado después de 10 intentos para restablecer el sistema después de un corto circuito entre fase-fase o fase-tierra en la bomba.	-Para eliminar el bloqueo es necesario llevar a cero el número acumulado dentro del parámetro "Tot.CortoC.Echo" Si el problema persiste después de los diferentes rearmes, intente desconectar el R-DRIVE para restablecer la bomba, o reemplazar el aparato.	The R-DRIVE is in lock status after 10 reset attempts made following short circuit between phase and phase and phase-earth on the electro-pump.	-To remove lock status set to zero the number of shortcircuit parameter "Tot.ShortC.Done " If the problem persists try to reset the R-DRIVE unplugging the pump otherwise you have to replace the drive.
Corr.Pico Alta High Peak curr	La protección del R-DRIVE ha medido un consumo de corriente excesivo. El rearme debe ser manual.	-Comprobar que la bomba consuma una corriente dentro del rango del R-DRIVE.	The R-DRIVE has measured excessive power consumption.	-Verify that the pump is used under the conditions prescribed by its manufacturer.
		-Asegúrese de que no hay condiciones de fricción o de bloqueo del impulsor		-Make sure that there are no conditions of friction or locking of the impeller.
		-Cambiar el valor pico de corriente en el parámetro 54.		-Change the pick current value on parameter 54.
Motor desconect. Motor Unconnected	La bomba no esta conectada	-Comprobar que el cable de alimentación está conectado a la bomba	The pump isn't connected to the inverter.	-Check that the power output cable from the inverter is connected to the pump

Mensaje Message	Significado del Mensaje	Message meaning	Que hacer	Action required
-STANDBY Rem. OFF	- "Inicio" ON , el contacto del flotador está abierto: la bomba no enciende.	El R-DRIVE está configurado para ser activado por un flotador de nivel para la protección de funcionamiento en seco.	- "System Start" is ON and contact of float switch is open: the inverter doesn't power the pump.	-The drive is set to be disabled by a float switch for dry running protection
-Discapac Rem. ON -Sys.OFF Rem. ON	- "Inicio" OFF , el contacto del flotador está cerrado: la bomba no enciende.		- "System Start" is OFF and contact of float switch is closed: the inverter doesn't power the pump.	
-Discapac Rem. OFF -Sys.OFF Rem. OFF	- "Inicio" OFF, el contacto del flotador está abierto: la bomba no se enciende.		- "System Start" is OFF and contact of float switch is open: the inverter doesn't power the pump.	
-Activo Rem.ON -Sys.ON Rem.ON	- "Inicio" ON y el contacto del flotador está cerrado: la bomba enciende.		- "System Start" is ON and contact of float switch is closed: the inverter powers the pump.	
Golpe de Ariete Water Hammer	El sistema ha detectado una sobrepresión de más de 2 veces la presión de ajuste. El restablecimiento es automático. El R-DRIVE se bloquea si después de 5 intentos no se elimina esta condición.	-Compruebe el correcto funcionamiento del tanque precargado.	The system detected an overrun of more than 2 times the pressure set. The reset is automatic. The drive is blocked if the number of automatic restarts is over 5.	-Verify the correct functioning of expansion tank.
Desconectado Disconnected	El mensaje "desconectado" se muestra para los R-DRIVE configurados como Esclavos. El restablecimiento es automático cuando el Esclavo vuelve a estar conectado al R-DRIVE Maestro.	-Comprobar la correcta conexión de los cables de comunicación.	The message appears in the R-DRIVE configured as SLAVE. The reset is automatic when the SLAVE back in communication with the R-DRIVE MASTER.	-Check the correct connection of communication cables.

Mensaje Message	Significado del Mensaje	Message meaning	Que hacer	Action required
Fuera servicio Out of Service	Este mensaje aparece en la modalidad de multibombas. El R-DRIVE del sistema que está en este estado ha agotado las posibilidades de rearme automático.	-Localizar la causa del fallo.	The message is displayed in multi pump mode. The R-DRIVE of the group that is in this state is out of the automatic resetting of anomalies.	-Find out the cause of the fault.
Temperatura alta High temperature	Cuando las altas temperaturas internas superan los 75 ° C. El restablecimiento es automático cuando la temperatura cae por debajo de los 60 ° C.	-Verifique que la temperatura del agua entrante se encuentra dentro de las especificaciones del producto.	Water temperature above 167 °F. Automatic reset when the temperature descends to under 140 °F:	-Check that the in going water temperature comes within the values indicated in the product specifications.
		-En la versión de RDPA verificar el correcto funcionamiento del ventilador de refrigeración.		-In RDPA model verify the correct functioning of cooling fun.
				-Check and restore the correct pump priming action.
Presión Insuff... Insuff. Press...	La presión medida está por debajo de la presión mínima establecida (0.8bar por defecto). El R-DRIVE intentará reiniciar 5 veces. Si no tiene éxito, el sistema se bloqueará. Se intentará un rearme cada 50 minutos durante 24 horas. Tras los diferentes intentos, el sistema permanecerá en bloqueo permanente.	-Compruebe que no hay una fuga importante en la instalación.	The pressure measured is under the minum set value (default 11.6 Psi). Automatic reset set in the factory for 1 reset attempt every 5 minutes if unsuccessful the reset operation is attempted again every 50 minutes for 24 times. After which the system is permanently blocked.	-Check that there is no major leakage on the system.
		-Verifique el correcto funcionamiento eléctrico de la bomba.		-Check the correct dimensions of the electro-pump.
		-Eliminar las causas desconectando la conexión de alimentación eléctrica		-On eliminating the causes disconnect the power supply and wait for the display to switch off.
		-Espere hasta que la pantalla se apague y volver a dar suministro eléctrico al sistema.		-Restore power supply.

Mensaje Message	Significado del Mensaje	Message meaning	Que hacer	Action required
Marcha en seco Dry running	<p>No detectó agua En la versión RDPW, la válvula de retención se cierra y la bomba funciona a 50Hz. En la versión RDPA, la potencia medida está por debajo de la potencia máxima establecida sin flujo. El R-DRIVE intentará reiniciar 5 veces. Si no tiene éxito, el sistema permanece en posición de bloqueo. Intentará el rearme de nuevo cada 50 minutos durante 24 horas. A continuación, el sistema permanecerá en bloqueo permanente.</p>	Verifique la presencia de agua. En la versión.	<p>Lack of water found Automatic reset set in factory for 5 reset attempts every 5 minutes; if unsuccessful the reset is again attempted every 50 minutes for 24 times. After which the system remains in a state of permanent blockage.</p>	-Check for water presence.
		-RDPW Verifique que la válvula de retención funciona correctamente.		-In RDPW model verify check valve.
		-En la versión RDPA compruebe que el valor introducido en el parámetro "Pot. Marcha Seco" es correcto.		-In RDPA model verify the value of "Dry Run Power"
		-Comprobar la correcta conexión a la bomba y el cebado de la misma.		-Reset the correct pump priming function.
		-Compruebe que el filtro no esté obstruido.		-Check that the filter is not blocked.
		-Desconecte la alimentación. Espere hasta a que la pantalla se apague y volver a restaurar la alimentación de energía al sistema.		-Disconnect the power supply and wait for the display to switch off.
		-Desconecte la fuente de alimentación. Espere a que la pantalla para apagar. Vuelva a conectar la fuente de alimentación.		-Re-connect power supply.
Falla Sensor Presión Prs Sensor Fault	Se ha detectado un fallo en el sensor de presión.	-Verifique que el sensor de presión está conectado correctamente.	Detected a fault in the pressure sensor.	-Verify that the pressure sensor is connected correctly.
		-Compruebe que el valor del parámetro "Frecuencia Sensor presión" es mayor que 400.		-Verify that the value of the parameter "PrsSensor Freq" is greater than 400 value.
		-Si el problema persiste, sustituya el sensor de presión		-If the problem persists, replace the pressure sensor

Sobre Corriente Overcurrent	Exceso de corriente en la bomba	-Asegúrese de medir la corriente de salida con los parámetros "corriente de salida" y establezca el parámetro correcto "Max Corr. Motor"	Over current detected in the pump.	-Check current measurement output parameter to "LoadCurrent " and set the proper parameter "Max. MotorCurrent "
		-Asegúrese de que la bomba se utiliza en las condiciones prescritas por el fabricante. Asegúrese de que no hay condiciones de fricción o de bloqueo del rotor.		-Verify that the pump is used under the conditions prescribed by its manufacturer and make sure that there are no conditions of friction or locking of the impeller

[ES]

## MENÚ EXTENDIDO

El menú extendido, permite la visualización de todos los parámetros. Estos sólo pueden ser vistos con la contraseña correcta.

Para acceder a la visualización debe mantener pulsados durante unos pocos segundos las teclas: +, -, ENTER hasta que le solicite la contraseña del sistema. Después de 10 minutos de inactividad, el R-DRIVE pasa de nuevo al menú principal.

[EN]

## EXTENDED MENU

The extended menu permits the visualization of all parameters. These can be solely visualized without the proper password.

For access to the visualization function keep the keys: +, -, ENTER, pressed simultaneously for a few seconds until is requested the password.

After 10 minutes of inactivity the R-DRIVE goes back to the main menu.

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
00	Contraseña	Contraseña de menú ampliado (00 740). El valor no es modificable	Password	Password for parameter modification
01	Frecuencia Máx	Frecuencia máxima de salida del R-DRIVE al motor.	Max frequency	Maximum frequency of drive output
02	Idioma	Definir idioma	Language	Set language
03	Frecuencia Nom.	Indica la frecuencia con la que se aplica el voltaje máximo a la tensión del motor	Nominal frequ.	Sets the applicable frequency on the motor to obtain Vmax
04	Config. Red ID	Define la configuración del dispositivo maestro o esclavo (si OpMode = multi-bomba)	Net Config ID	Sets the master or slave configuration of the device (if OpMode=Multipumps)
05	Acceso	Lectura digital de entrada	inputBuffer	Digital input reading
06	Aceleración	Establece el tiempo de aceleración para pasar de la frecuencia mínima hasta la frecuencia máxima aplicada al motor	Acceleration	Sets the acceleration time to move from minimum to maximum frequency applied to the motor
07	Desaceleración	Establece el tiempo de desaceleración para pasar de la frecuencia máxima a la frecuencia mínima aplicada al motor	Deceleration	Sets the deceleration time to go from maximum to minimum frequency applied to the motor

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
08	Velocidad Manual	Establece la tasa que se aplica al motor (opmode = Manual) de velocidad manual	Manual speed	Sets the frequency applied to the motor (OpMode=manual)
09	Estado Unidad	Número codificado para la lectura del conjunto de estados de la unidad	Drive status	Coded number for the reading of a set of drive states
10	Estado Autoclave	Número codificado para la lectura de un conjunto de estados de los Autoclave	Autoclave status	Coded number for the reading of a set of states of the autoclave
11	Unidad de medida	Establece la unidad de medida	Unit Measure	Set the unit measure
12	TiempoRearmeUnid	Establece el tiempo de reinicio del variador después de alarmas eléctricas (por ejemplo, sobrecorriente)	Drv Rst Time	Sets the drive reset time after electrical alarms (eg Overcurrent)
13	NúmRearmesUnid	Número de reinicios automáticos de las alarmas eléctricas	Drive Rst Allow	Number of automatic resets for the electrical alarms
14	DatosRearme	Contador del número de reinicios realizados por alarmas eléctricas (por ejemplo, sobrecorriente)	Drive Rst Done	Counter of the number of resets done for electrical alarms (eg Overcurrent)
15	P Golpes Ariete	Establece la máxima presión para activar la alarma "Golpes Ariete"	Shock Pressure	Sets the maximum pressure to activate the alarm "Shock Pressure"
16	TiempoRestartAtc	Establece el tiempo de reinicio del variador después de alarmas hidráulicas (por ejemplo, trabajo en seco)	Autoc Rst Time	Sets the drive reset time after hydraulic alarms (eg Dry running)
17	Num.Restart Atc.	Número de reinicios posibles por alarmas hidráulicas	Autoc Rst Allow	Number of automatic resets for the hydraulic alarms
18	RestartAtc Hecho	Contador de número de reinicios realizados por alarmas hidráulicas (por ejemplo, trabajo en seco)	Autoc Rst Done	Counter of the number of resets done for hydraulic alarms (eg Dry running)
19	Durada Perturb.	Duración de la alteración (versión sólo RDPW)	Perturb. Length	Time length for perturbation (RDPW Only)
20	Golpes de Ariete	Número de golpes de ariete contados	Water hammer	Number of water hammer counted
21	Frec.Minima PID	Frecuencia mínima de rotación del motor	PID Min Fout	Minimum frequency of rotation of the motor
22	Presión Mínima	Presión mínima del sistema, por debajo de la cual se indica un estado de anomalía ("presión insuficiente")	Min Pressure	Minimum system pressure, under which an anomaly state is indicated ("Insufficient pressure")
23	Pres.Actual Des.	Indica la presión del sistema establecida	Present Pdes	Displays the set system pressure
24	Num.RearmesLento	Número de reinicios automáticos por protección de trabajo en seco (1 cada 50 minutos)	SlowRestartNumb.	Number of automatic restarts for dry running protection (1 each 50 min.)
25	Anti bloqueo	Activar / desactivar la función anti-bloqueo	Antilock enable	Enable/Disable the anti-lock function

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
26	PID KP	Coefficiente de controlador PID	PID KP	Proportional coefficient of the PID regulator
27	PID KI	Coefficiente integral del regulador PID	PID KI	Integral coefficient of the PID regulator
28	Próximo OpMode	Establece el modo de funcionamiento del R-DRIVE en el siguiente reinicio (manual, automático, multibombeo)	Next OpMode	Sets the operational mode of the inverter on the next reset (manual, automatic, multipumps)
29	Actual OpMode	Modo de funcionamiento actual del R-DRIVE.	Present OpMode	Autoclave operational mode
30	Respuesta del sistema	El parámetro contiene 3 presets (Lento, Normal, Rapido) de parámetros: PID KP, KI PID, Divisor T. PID, Durada Perturb., dependiendo del tipo de planta.	System Response	The parameter contains 3 presets (Slow, Normal, Fast) of the parameters: PID KP, KI PID, Divisor T.PID, Perturb. Length, according to the type of plant.
		En el caso de un cambio en los parámetros descritos anteriormente se mostrará junto al símbolo (*)		In the event of a change in the parameters described above will be displayed next value the symbol (*)
31	Frec.Sensor Pres	Frecuencia del sensor de presión	PrsSensor Freq.	Pressure sensor frequency
32	Offset Sens.Press	Compensación aplicada a la medición del sensor de presión	PrsSensor offset	Offset applied to the measurement of pressure sensor
33	SensPresGanancia	Ganancia aplicada a la medición del sensor de presión	PrsSensor Gain	Gain applied to the measurement of the pressure sensor
34	Presión Medida	La presión medida del sistema	MeasuredPressure	System pressure measured
35	TensiónAlimentac	Voltaje de alimentación	AcMain	Supply voltage measured
36	Corriente Salida	Corriente de la fase del motor.	LoadCurrent	Motor phase current measured
37	Temperatura Drv	La temperatura medida del módulo de potencia	Temp.monitor	Temperature measured on the power module
38	Flujo Medido	El flujo de caudal medido (unidad de medida del propietario)	Measured Flux	Measured flow (proprietary measurement unit)
39	Umbral Flujo	Umbral de flujo mínimo (sólo mod. RDPA)	Threshold Flux	Minimum flow threshold (only RDPA)
40	MaxTiempoMotorON	Establece el tiempo máximo (en minutos) de potencia continua de la bomba. Después del tiempo establecido se muestra el mensaje "Protección Motor". Se puede desactivar la protección establecida "EXCLUIDO"	Max Time Pump ON	Sets the maximum time (in minutes) of continuous power of the pump. After the time passed will be display the message "Pump Protection". It's possible to disable the protection setting "DISABLE"

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
41	MaxTiempP.Insuf.	Tiempo máximo para entrar en estado de "Presión insuficiente"	MaxTimeInsufPres	Time for entry in "insuff. pressure" state
42	Tiempo No Agua	Tiempo transcurrido para entrar en estado de "trabajo en seco"	NoWater time	Elapsed time for entry into "dry running" state
43	MaxTiempo NoAgua	Tiempo máximo para entrar en estado de "trabajo en seco"	MaxNowaterTime	Time for entry into "dry running" state
44	Tiempo DeltaBar	Período de perturbación cuando la frecuencia y la presión son constantes (solo RDPA)	DeltaBar Time	Period of perturbation when frequency and pressure are constant (only RDPA)
45	Divisor T.PID	Disminuye la velocidad de respuesta del sistema a los cambios en la presión a utilizar cuando el sistema es inestable (por ejemplo, oscilaciones de presión continua)	Divisor T.PID	It slows down the speed of system response to changes in pressure: to use when the system is unstable (eg. continuous pressure oscillations)
46	Freq.Motor (Hz)	Frecuencia aplicada al motor	Fout (Hz)	Frequency applied to the motor
47	Potencia Motor	Establecer la potencia del motor P1	Motor power	Set the Power of the motor P1
48	Potencia	Potencia absorbida por la bomba (P1)	Power	Power absorbed by the pump (P1)
49	MaxCorr.Motor	Umbral de la protección amperométrica	Max motor current	Threshold of the amperometric protection
50	Configuración Relé	Determina la función que se asignará al relé. La alarma del relé aplica tanto para alarmas eléctricas como hidráulicas. R1:Alm R2:Run (relé de alarma, relé de ejecución) R1:Alm R2:RemAlm (relé de alarma, relé de alarma en control remoto) R1:A R2:R R3:RA (alarma, marcha, relé de mando de la bomba booster, relé de alarma en el control remoto) R1:A R2:R R3:B1 (alarma, marcha, relé de comando de la bomba booster) R1:A R2:B1 R3:B2 (alarma, booster1, relé de comando de bomba booster2) R1:R R2:B1 R3:B2 (marcha, booster1, relé de comando de bomba booster2) R1, R2, R3: Booster (relé de comando de bomba booster1,2,3)	Relays Configur.	Determines the function to be assigned to Relay. The alarm relay means for both electric and hydraulic alarms.  R1:Alm R2:Run (Alarm relay , run relay) R1:Alm R2:RemAlm (Alarm relay, alarm relay on remote control) R1:A R2:R R3:RA (Alarm, Run, booster pump command relay, alarm relay on remote control) R1:A R2:R R3:B1 (Alarm, Run, booster pump command relay) R1:A R2:B1 R3:B2 (Alarm, booster1, booster2 pump command relay) R1:R R2:B1 R3:B2 (Run,booster1, booster2 pump command relay) R1,R2,R3:Booster (booster1,2,3 pump command relay)
51	Aument.P.Booster	Aumento de la presión del sistema cuando el booster está activo (default +2.9 psi)	Inc Pres Booster	Increase the system pressure when the booster is on (default +2.9 psi)
52	Autoc TiempoVida	Tiempo de operación del sistema (minutos, segundos)	Autoc Life Time	Autoclave usage time (min, sec)
53	Autoc TiempoVida	Tiempo de uso del sistema (días, horas)	Autoc Life Time	Autoclave usage time (day, hour)

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
54	Pico de corr.	Establece el umbral de corriente de pico máximo para la alarma "High Peak Curr". El pico de corriente se puede mostrar durante 5 segundos en el menú principal pulsando la tecla (v) cuando la bomba arranca.	Peak Current	Sets the maximum peak current threshold for the "High Peak Curr" alarm. The current can be displayed for 5 seconds from the main menu pressing (v) key when the pump starts
55	Control remoto	Si ON, el R-DRIVE está en standby y espera a un comando externo para iniciar (por ejemplo, flotador de nivel)	Remote enable	If ON, the R-DRIVE is in STANDBY and wait external command to start (eg. float switch)
56	Potencia Total	Potencia Total de energía absorbida en la configuración de Multibombeo.	Total Power	Total power absorbed in multipump configuration
57	Motores Activos	Número de motores activos en la configuración de Multi-bombeo.	Running motor	Active pumps in mutipump configuration
58	MinMantenimiento	Tiempo de inactividad de forma continua durante 24 horas. Si la bomba no está en OFF durante el tiempo establecido, después de 24 horas, la pantalla muestra "Perdidas"	MinHold	Continuous pump off time within a 24 hour range (default 45min). If the pump is not OFF for the set time, after 24 hours, the display shows "Leakage"
59	Historial fallas	Ver los últimos 5 errores del sistema. El primer error que se muestra es el último memorizado por el R-DRIVE. Con la tecla - puede ver los otros 4 errores más antiguos	Fault history	View the last 5 system errors. The first error displayed is the last one memorized by the R-DRIVE. With the - key you can view the other 4 oldest errors.
60	Pérdidas	Cálculo de las pérdidas por fugas	Leakages	Leak calculation
61	Modo de riego	Desactivar / Activar el modo de riego	Irrigation mode	Enables/disable the garden mode
62	Frec. STOP	Frecuencia para detener la bomba	Stop Frequency	Stop frequency of the pump
63	K Quadratic V/F	Variación de la curva de conducción desde lineal (0) a cuadrática (1÷99), valor expresado como porcentaje. NOTA: Favor de colocar el parámetro en 15% cuando se ensamble un sistema múltiple con motores MAPT2P	K Quadratic V/F	Variation of the driving curve from linear (0) to quadratic (1÷99), value expressed as a percentage. NOTE: Please set the parameter to 15% when assembling a multiple system with MAPT2P
64	Umbral Minimo %	Potencia. Umbral en % de la potencia absorbida, bajo la cual arranca la segunda bomba (en caso de OpMode = multi-bombeo)	Minim. Threshold Par	Deactivation threshold (%) of the second pump (if OpMode= multipumps)
65	Tot.CortoC.Echo	Contador de cortocircuitos fase-fase.	Tot.shortC done	Short circuit phase-phase counter
66	S/N1	Número de serie	S/N1	Serial number

N.	Nombre	Descripción	Name	Description
67	S/N2	Número de serie	S/N2	Serial number
68	Presión Sector 1	Se establece sólo si el módulo de riego = ON	Sector 1 Pressure	Can be set only if Garden Mode = ON
69	Presión Sector 2	Se establece sólo si el módulo de riego = ON	Sector 2 Pressure	Can be set only if Garden Mode = ON
70	Presión Sector 3	Se establece sólo si el módulo de riego = ON	Sector 3 Pressure	Can be set only if Garden Mode = ON
71	Presión Sector 4	Se establece sólo si el módulo de riego = ON	Sector 4 Pressure	Can be set only if Garden Mode = ON
72	Pres.Instalación	Establece la presión de la instalación requerida	System pressure	Sets the required system pressure
73	Press.Arranque	Ajusta la presión de arranque del R-DRIVE	Restart Pressure	Sets the R-DRIVE restart pressure
74	Sentido rotación	Determina el sentido de rotación de la bomba. (solo version MT/TT)	Rotation sense	Determines the rotation sense of the electro-pump (only MT/TT version)
75	Version software	Muestra la versión del software	Software release	Displays the software versione
76	ResetConfigFabb.	Restaurar a configuración de fábrica	ResetFactoryConf	Restore the factory configuration
77	Tipo SensorPres	Determina la escala para el sensor de presión utilizada (por defecto: 10 bar)	PrsSensor Type	Pressure sensor type (default 145 Psi)
78	Pot.Marcha Seco	Máxima potencia absorbida por la bomba en ausencia de flujo (RDPA solamente)	Dry Run Power	(RDPA only)"Dry running" protection intervention threshold
79	Wifi Status	Parámetro que muestra el estado del módulo de Wifi se utiliza con el R-DRIVE. Seleccione el valor de "Access Pnt" para reiniciar la configuración del módulo de wifi.	Wifi Status	Parameter that displays the status of Wifi module used with the R-DRIVE. Select the value "Access Pnt" to restart the configuration of the module wifi.
80	Tiempo de retardo remoto	Si "Control remoto" está activo, el parámetro permite establecer un tiempo de retardo cuando el interruptor de flotador activa el inverter de la stand-by. (El tiempo es en segundos)	T. Remote Delay	If "Remote Enable" is active, the parameter allows to set a delay time when the float-switch activates the drive from the stand-by
81	Forzar rotación	Si la bomba está activa después el tiempo establecido, el variador hará el intercambio de las bombas (función habilitada sólo en "Modalidad MultiUnidad").	Forced Rotation	If the pump is still active after the set time has elapsed, the drive force the exchange pumps (function enabled only in "multipumps mode").
82	Inicio	Activar o desactivar el sistema de arranque de la bomba.	System start	Switches the pump on or off



# R-Drive

VARIADOR DE FRECUENCIA PARA SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Términos de Garantía:** la empresa ofrece los siguientes términos:

a) Los variadores de velocidad R-DRIVE marca HIDROCONTROL tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra, a partir de la fecha de su facturación.

**Condiciones de la Garantía:** Esta aplica solo para equipos vendidos directamente por la empresa a Distribuidores Autorizados. Cualquier Equipo que sea adquirido por cualquier otro canal de distribución no será cubierto por esta garantía. La empresa no se hará responsable por ningún costo de remoción, instalación, transporte o cualquier otro costo que pudiera incurrir en relación con una reclamación de garantía.

**Garantía Exclusiva:** Las garantías de los equipos son hechas a través de este certificado, ningún empleado, agente, representante o distribuidor está autorizado a modificar los términos de esta garantía.

Si el equipo falla de acuerdo a los términos expresados en el segundo párrafo inciso a) de esta póliza, a opción de la empresa, podrá sin cargo en materiales y mano de obra, cambiar el equipo o cualquiera de sus partes, para ser efectiva la garantía.

**Procedimiento para reclamo de garantía:**

- 1) El equipo debe de ser enviado al Centro de Servicio de la empresa, adicional al equipo deberá enviarse una copia de la factura de compra y de esta póliza de garantía debidamente firmada y sellada.
- 2) Los costos del envío al y del centro de servicio son asumidos por el cliente.

3) La responsabilidad de la empresa es limitada solo al costo del reemplazo de las piezas dañadas. Daños por el retraso, uso o almacenamiento inadecuado de los equipos no es responsabilidad de la empresa. Tampoco la empresa se hace responsable por los daños consecuenciales generados a raíz del desuso del equipo.

La empresa no se hace responsable por defectos imputables a actos, daños u omisiones de terceros ocurridos después del embarque.

La garantía no es aplicable bajo condiciones en las cuales, a criterio de la empresa hayan afectado al equipo, en su funcionamiento y/o comportamiento como:

- a) Manejo incorrecto.
- b) Instalación o aplicación inadecuada.
- c) Excesivas condiciones de operación.
- d) Reparaciones o modificaciones no autorizadas.
- e) Daño accidental o intencional.
- f) Daños causado por incendios, motines, manifestaciones o cualquier otro acto vandálico así como daños ocasionados por fuerzas naturales.
- g) Cuando se haya solicitado el envío del equipo y éste no sea recibido en el domicilio de la empresa.

Bajo las condiciones de este certificado la empresa tiene el derecho de inspeccionar cualquier equipo que tenga una reclamación por garantía en su Centro de Servicio.

Para cualquier duda o aclaración respecto a este certificado de Garantía o al uso del equipo, favor de contactar a nuestro departamento de atención y servicio a cliente.

**MÉXICO:**  
Villarreal División Equipos, S.A. de C.V.  
Morelos 905 Sur / Allende. N.L. 67350 México  
Conmutador: (826) 26 80 800  
Servicio a cliente: 01-800-833-50-50  
Internet: [www.vde.com.mx](http://www.vde.com.mx)  
Correo electrónico: [soportetecnico@vde.com.mx](mailto:soportetecnico@vde.com.mx)



# R-Drive

VARIADOR DE FRECUENCIA

**COLOMBIA:**  
ALTAMIRA Water, Ltda.  
Autopista a Medellín  
Km. 2.4 Vía Siberia Costado sur  
Complejo Logístico Industrial y Comercial CLIC 80  
Bodega 35 y 36, Cota, Cundinamarca, Colombia  
Conmutador: +57-(1)-8219230  
Internet: [www.altamirawater.com](http://www.altamirawater.com)  
Correo-e: [servicio@altamirawater.com](mailto:servicio@altamirawater.com)

Fecha: \_\_\_\_\_

Distribuidor: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Usuario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_


Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra / instalación: \_\_\_\_\_

No. de factura: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Descripción de la falla: \_\_\_\_\_

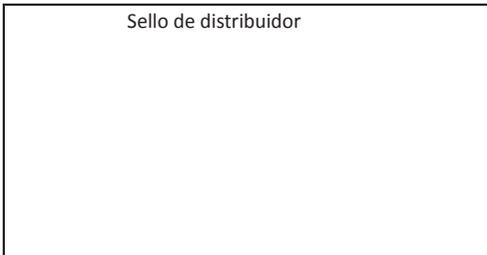

Favor de utilizar el reverso de esta hoja para describir el diagrama de instalación.

